

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального района
Белебеевский район Республики
Башкортостан


Сахабиев А.А.
(подпись) (ф.и.о.)
" 29 " января 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Республике
Башкортостан

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)

Гайденко О.Н.
(подпись) (ф.и.о.)
" 29 " января 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Белебеевскому району –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республика
Башкортостан»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации
(уполномоченное им лицо)

Матвеев С.М.
(подпись) (ф.и.о.)
" 29 " января 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Белебеевского межрайонного
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
РБ подполковник внутренней службы

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)

Данилов А.А.
(подпись) (ф.и.о.)
" 29 " января 20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение
детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка»
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
(наименование объекта (территории))

Республика Башкортостан, Белебеевский район,
д. Покровка, ул.Покровка, д.1А ,тел. 5-71-67, e-mail:chaika-belebei@mail.ru
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан,

г. Белебей ул. Советская, 10, т. 5-72-22, oobel@ufamts.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

МАУ ДООЦ «Чайка» г. Белебей,

Республика Башкортостан, Белебеевский район,

д. Покровка, ул. Покровка, д. 1А, тел. 5-71-67, e-mail: chaika-belebei@mail.ru

адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья

(категория опасности объекта (территории))

Площадь земельного участка- 118373 м², ,периметр - 1306,53 м²,

площадь зданий- 34585 м²

Общая протяженность ограждения 1306,53 м., высотой 1,8 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 04 АБ

857585 от 10.11.2010 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости 04АБ 961960 от 25.05.2009г., 04-АБ 961968 от 25.05.2009г., 04-АБ 961972 от 25.05.2009г., 04-АБ 961970 от 25.05.2009г., 04-АБ 961962 от 25.05.2009г., 04-АБ 961964 от 25.05.2009г., 04-АБ 961966 от 25.05.2009г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Усманова Гульнара Тимерьяновна, директор тел. (34786)- 5-71-67 моб. 8-927-952-80-80,

chaika-belebei@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Лаврова Н.В., начальник МКУ Управление образования Белебеевского района

т. 5-72-22, oobel@ufamts.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 часов, пять дней в неделю, с 8.30-17-30, суббота, воскресенье- выходной день/

в период оздоровительно-образовательных смен -круглосуточно

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 3

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

в зимний период 15 чел. / в период оздоровительно-образовательных смен 150 чел.

(человек)

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 контролера
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

организация горячего питания в период оздоровительно-образовательных смен- ИП Горбачевская И.И., г.Белебей, ул. Сыртланова 1А, Горбачевская Ирина Ивановна, сот.т.89061068927, столовая, площадь 320,42 кв.м., согласно аукциона с 05.06.2017г. по 13.08.2017г. , работников 3 человека;

- медицинское обслуживание в период оздоровительно-образовательных смен - ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ, 452000, РБ, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 7, т. 8(34786) 4-26-73, главный врач Ишмурзин Рустем Римович, медицинский пункт, площадь 630 кв.м., 1 работник- фельдшер

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	котельная	1	21,9	Совершение взрыва	Прекращение теплоснабжения
2	Трансформаторная подстанция	-	6,24	Повреждение линий электроснабжения	Отключение электроэнергии, КНС, подача водоснабжения, работа скважин, насосов.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, Человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Центральный вход- 6 шт., эвакуационный выход-39 шт., ворота-2 шт.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Взрывчатые вещества, огнестрельное оружие

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

захват заложников, размещение огнестрельных и взрывчатых веществ

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников, совершение взрыва зданий, совершение поджога зданий.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Разрушение площади 376,4 кв.м. (площадь спальных корпусов - 5178 кв.м., клуба- столовой - 1567,9 кв.м., приемно-административного - 630,5 кв.м.)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	захват заложников, гибель лиц находящихся в здании в зимний период 10 чел./ в период оздоровительно-образовательных смен 70 чел	разрушение здания или части здания уничтожение здания огнем	7715019

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОМВД России по Белебеевскому району, дежурный тел. 02,102, 5-54-80, 8 9997411150, ОВО по Белебеевскому району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан, дежурный тел. 5-72-40, 5-92-53, 8965-925-1555

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) кнопка экстренного вызова наряда полиции

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые и локальные системы оповещения имеется пожарный голосовой оповещатель речевой радиоканальный Орфей- Р;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи
водный резервуар 50 куб.-1 шт., 100 кубов-2 шт., ПГ-3 шт., ПК-3 шт.,
СОУЭ имеет резервное питание, радиоканал МЧС, имеется проводной стационарный телефон.
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
не имеется;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели не имеется;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны имеется, DVR TANTOC, камер -2 внутренних и 14 шт. наружных;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения наружное уличное освещение, 32 шт.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) -2 шт.;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для прохода людей -39 выходов, для проезда-2 шт., с каждого корпуса по 4 выхода, столовая-клуб- 9 выходов, приемно-административного-4 выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
не имеется;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Белебеевский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ, г.Белебей, ул.Интернациональная, 59а, тел.4-21-00, belebeyogpn@mail.ru,

Заключение о соответствии объекта № 20/10 от 07.11.2016г.;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
ПК-3 шт.;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения Автоматическая пожарная сигнализация, тип - беспроводная «Стрелец», первичные средства пожаротушения расположены во всех коридорах на 1, 2, 3 этажах, огнетушители порошковые - 43 шт., ПК-3 шт., пожарный автомобиль ГАЗ, емкостью 3 тонны.
(тип, марка);

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей СОУЭ «Стрелец» РРОП-2, знаки пожарной безопасности, план эвакуации. количество эвакуационных выходов – 37 шт., самоспасатели-10 шт
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
имеется, приказ от 11.12.2017 г. № 346/1.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования вышеуказанного объекта присвоена 3 категория.

Лица, проводившие обследование объекта (территории), считают в целях укрепления антитеррористической защищенности необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Включить в годовой план работы учреждения проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов для проведения обучения по антитеррористической безопасности.

2. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, МЧС.

3. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия:

а) Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) согласно Приказу от 09.01.2017 г. №1п.4. «О назначении ответственных лиц по пожарной и антитеррористической безопасности» организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, телефон дежурной части ОВД России по Белебеевскому району РБ.

б) Проведение тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) с периодичностью не реже 1 раза в год для объекта:

в) С целью обучения персонала объекта к действиям при чрезвычайных происшествиях, необходимо проведение учебных тренировок путем подачи сигнала «тревога» с помощью кнопки экстренного вызова наряда полиции.

г) Рекомендации по организации пропускного режима и контролю за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленного на объекте (территории):

д) Для осуществления контроля пропускного режима необходима установка у главного входа в здание система контроля управления доступом (СКУД);

е) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов (территорий)

- организовать и обеспечить пропускной и внутри объектовой режимы, контроль их функционирования;

- своевременно выявлять, предупреждать и пресекать действия лиц, направленных на совершение террористического акта;

- осуществлять периодическую проверку здания (строений, сооружений), критических элементов объекта (территории), систем подземных коммуникаций с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;

- производить сбор, обобщение и анализ выявленных фактов проникновения посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного размещения посторонними лицами перед зданием (строениями, сооружениями) или вблизи объекта (территории) вещей и транспортных средств

- ж) заключать договора аренды помещений с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое использование арендуемых площадей с возможностью расторжения договоров аренды при их не целевом использовании;

- з) разместить на объекте (территории) наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории);

4. В целях минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористического акта на объекте (территории):

- своевременно выявлять и немедленно доводить информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориальных органов безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

- обучать работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения;

- своевременно оповещать работников и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации, обеспечения технических возможностей эвакуации;

- проводить занятия с работниками объекта (территории) по минимизации морально-психологических последствий террористического акта.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

не имеется

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 11 " декабря 20 17 г.

Директор МАУ ДООЦ «Чайка» г.Белебея

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

Г.Т.Усманова

(ф.и.о.)

Актуализирован

" 11 " Декабря 20 17 г.

Причина актуализации

План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей

План-схема на местности ДООЦ "Чайка"



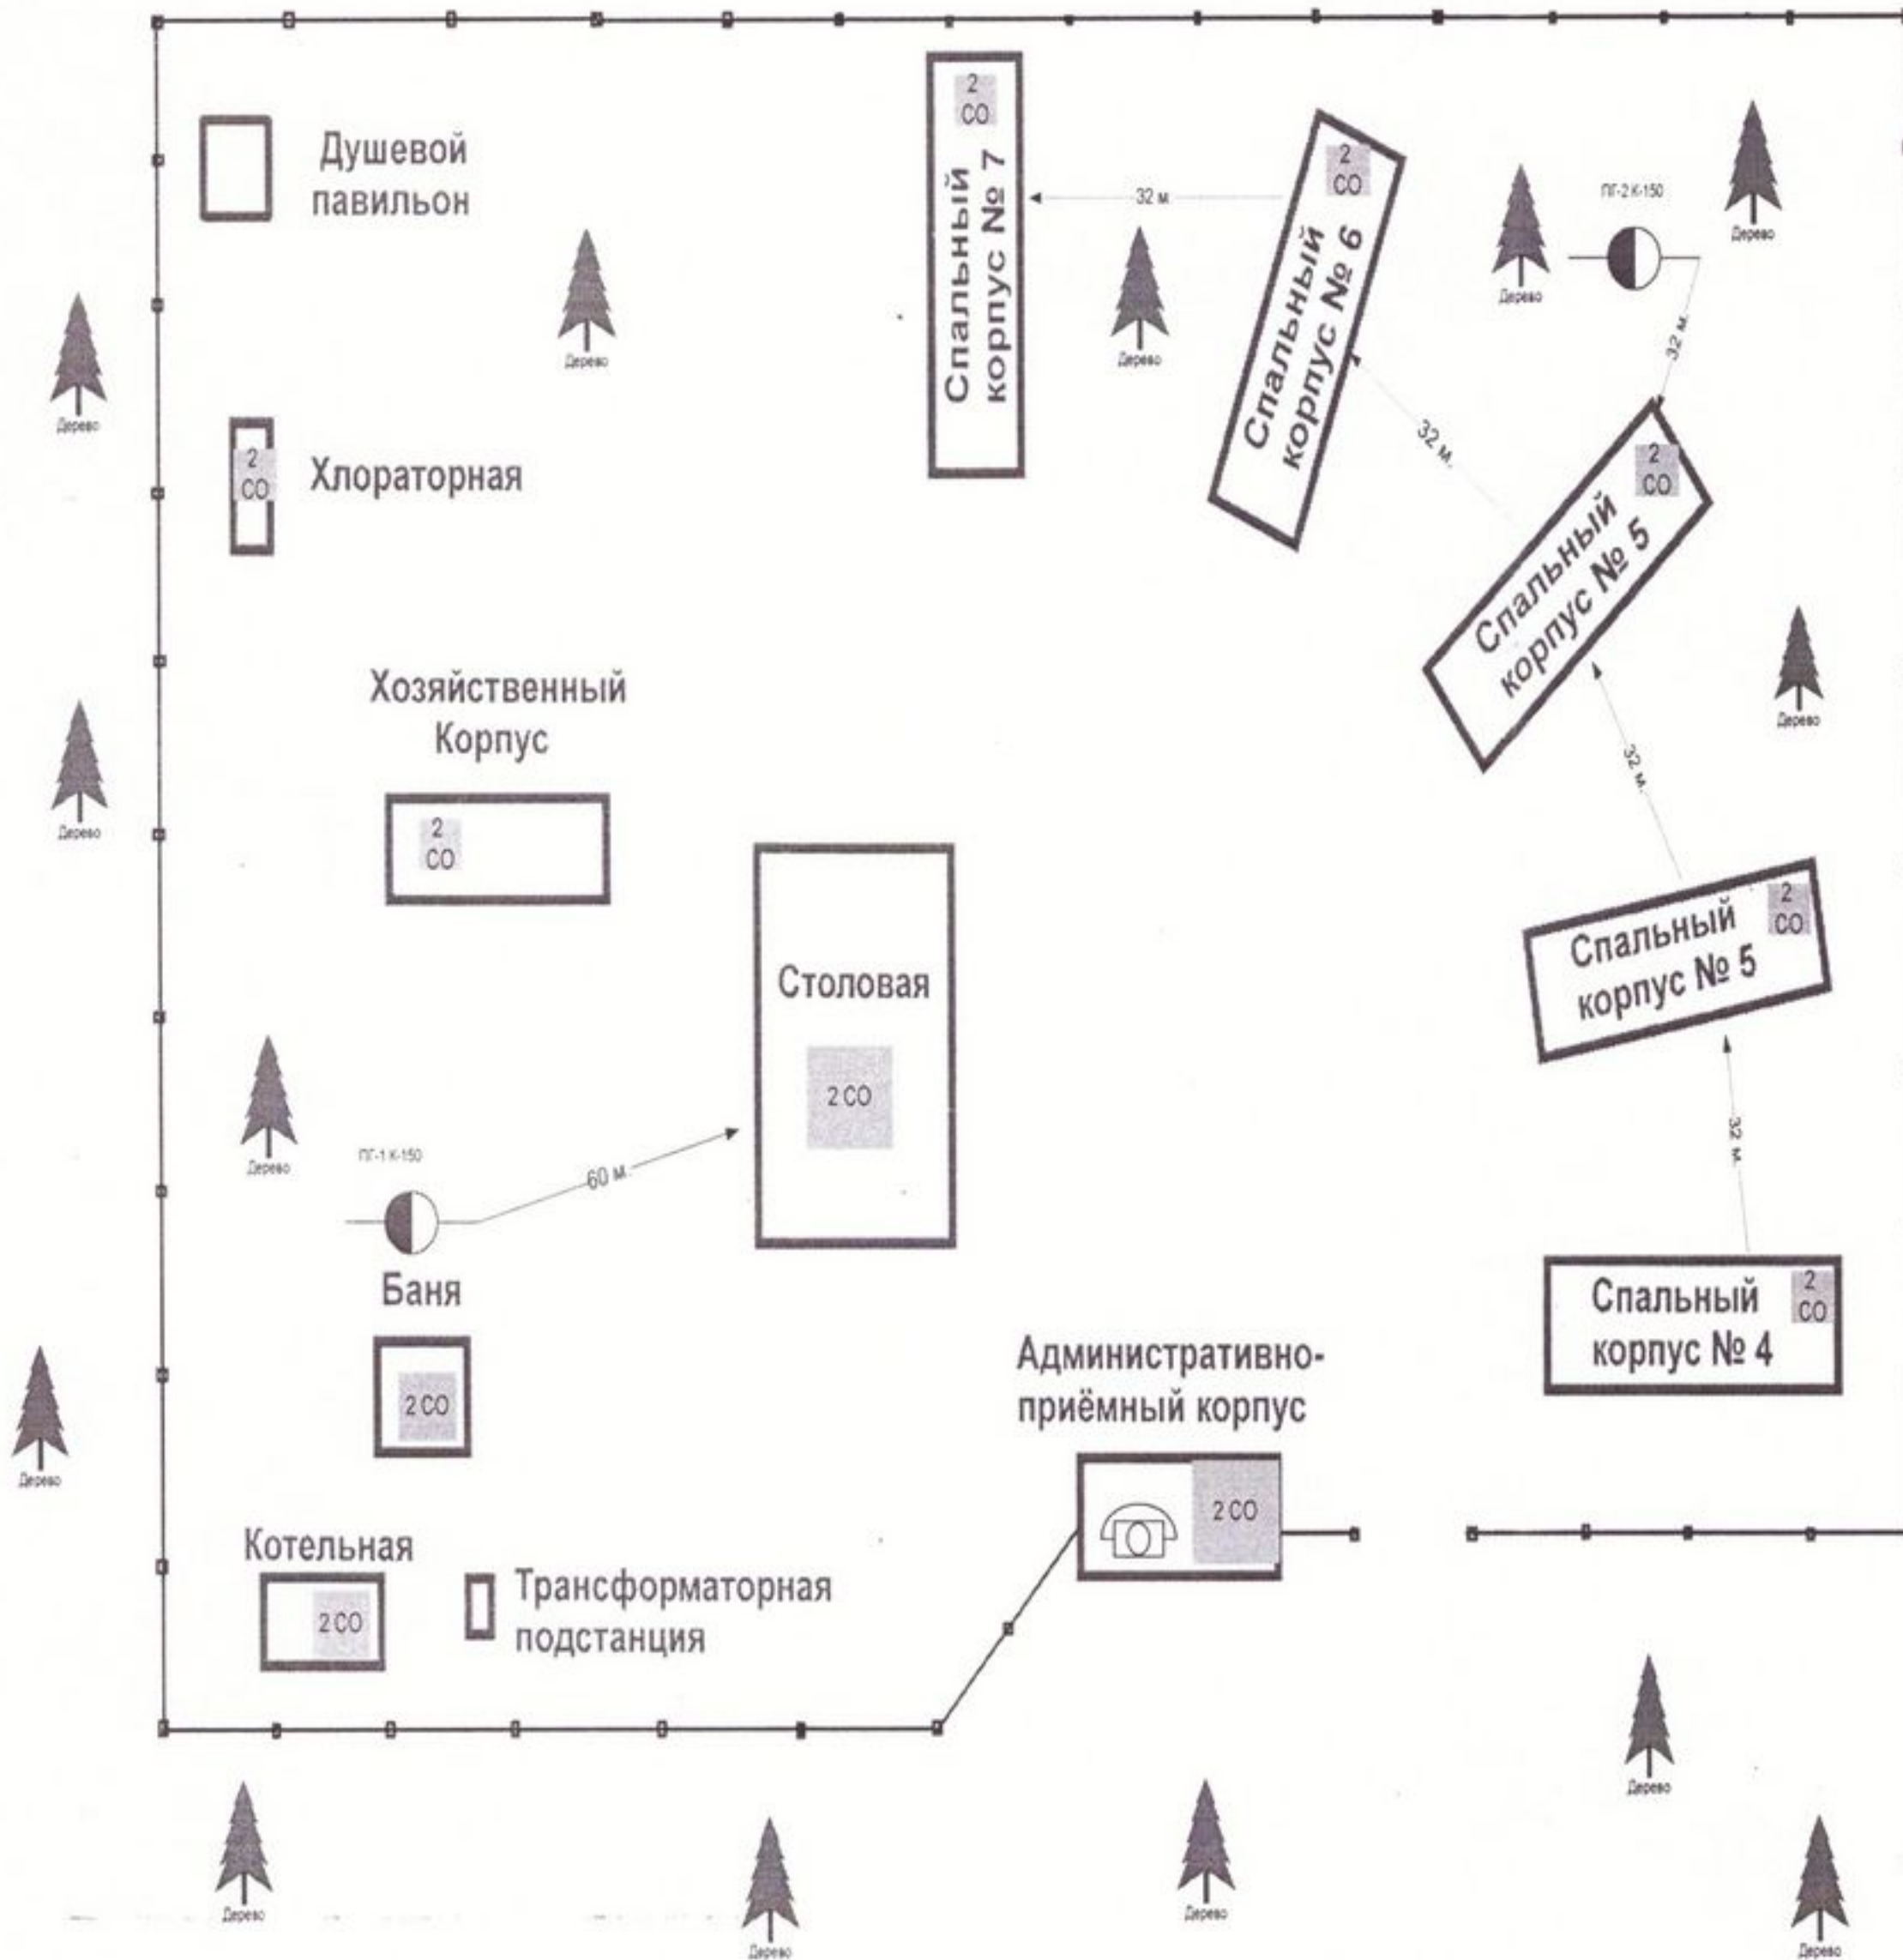



СХЕМА
расположения ДООЦ "ЧАЙКА" на местности

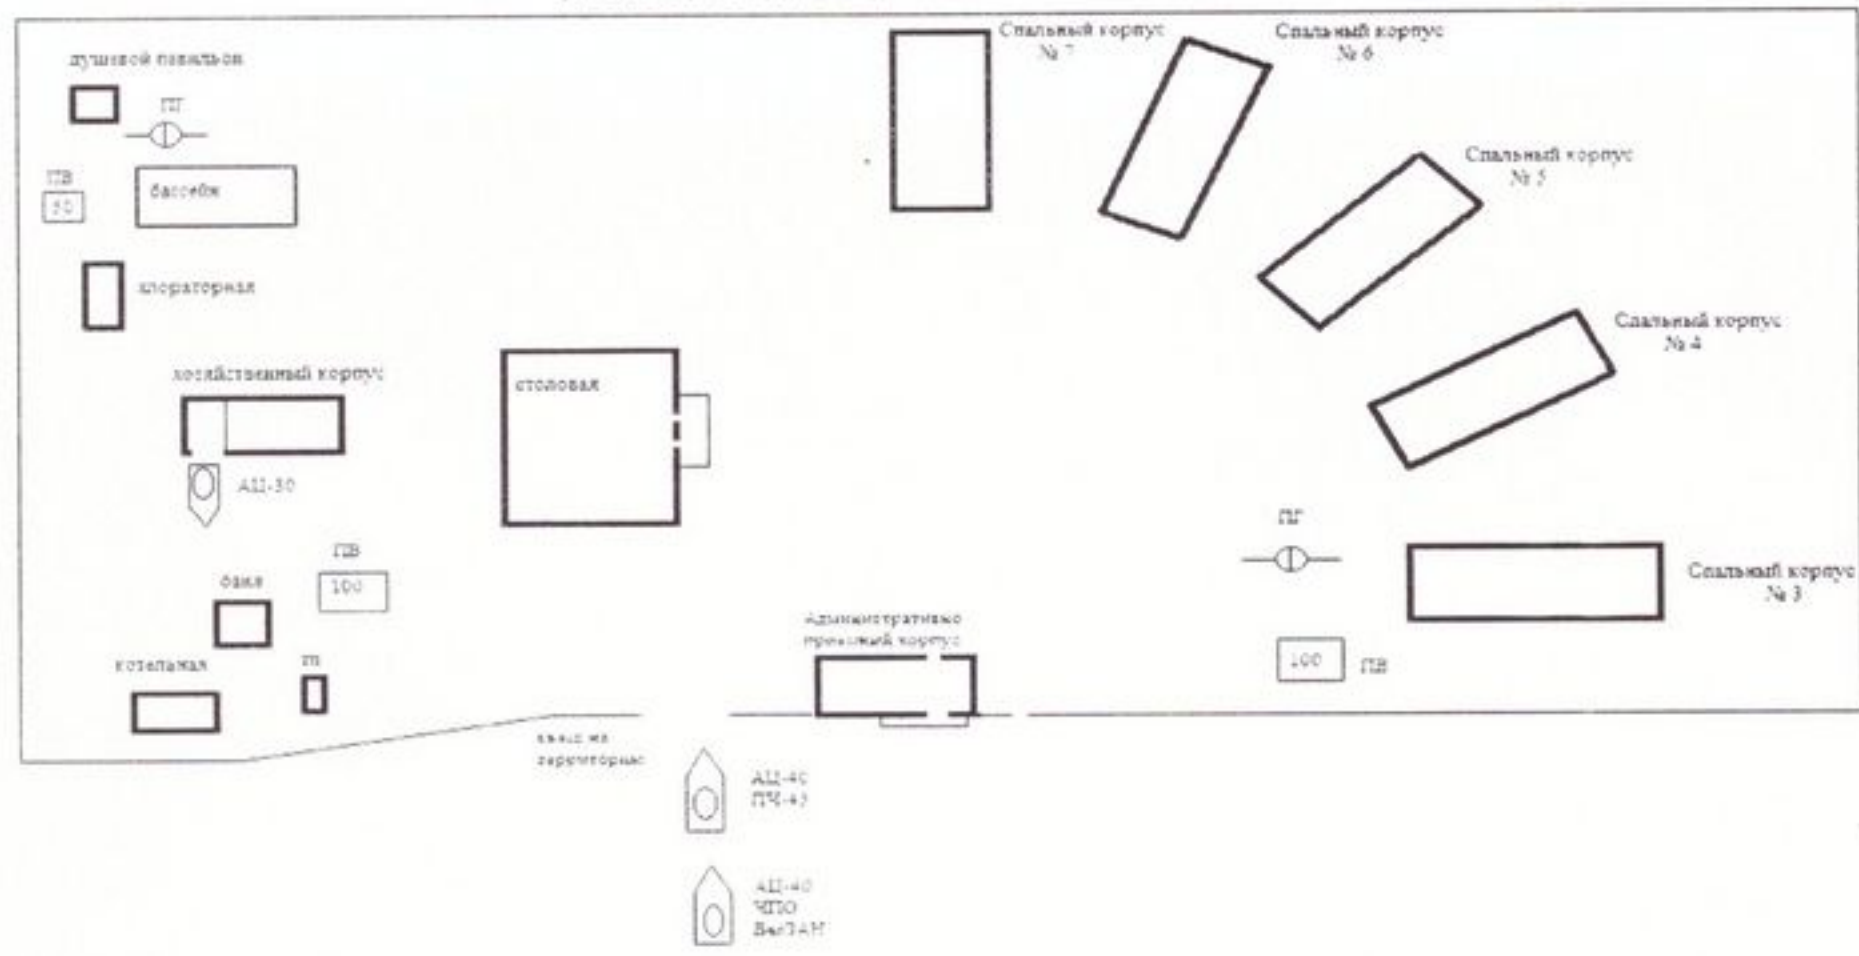


Административно-приемный корпус

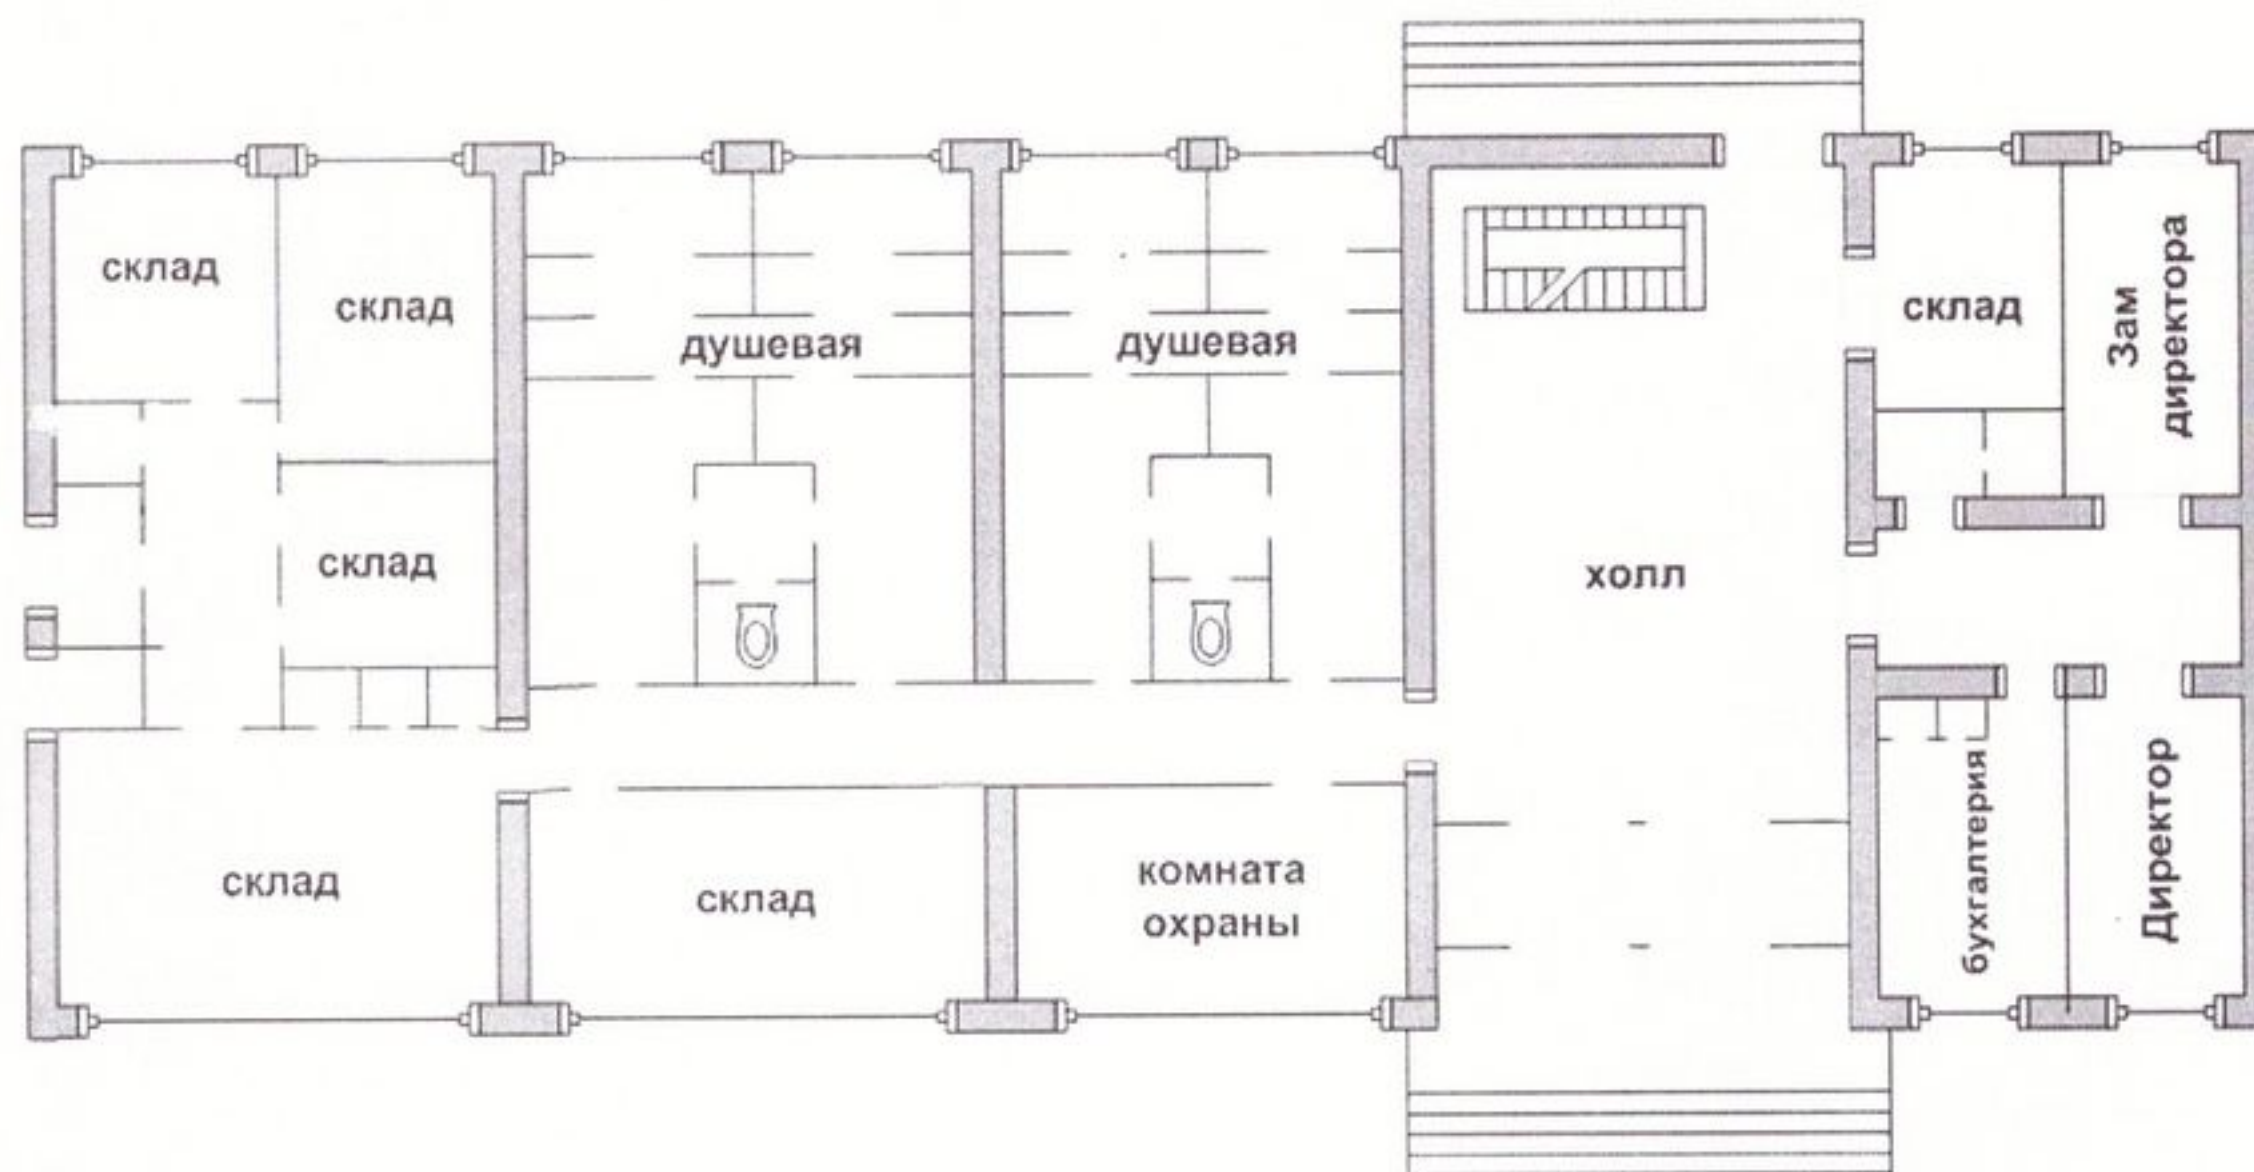

Административно-приемный корпус 2 этаж

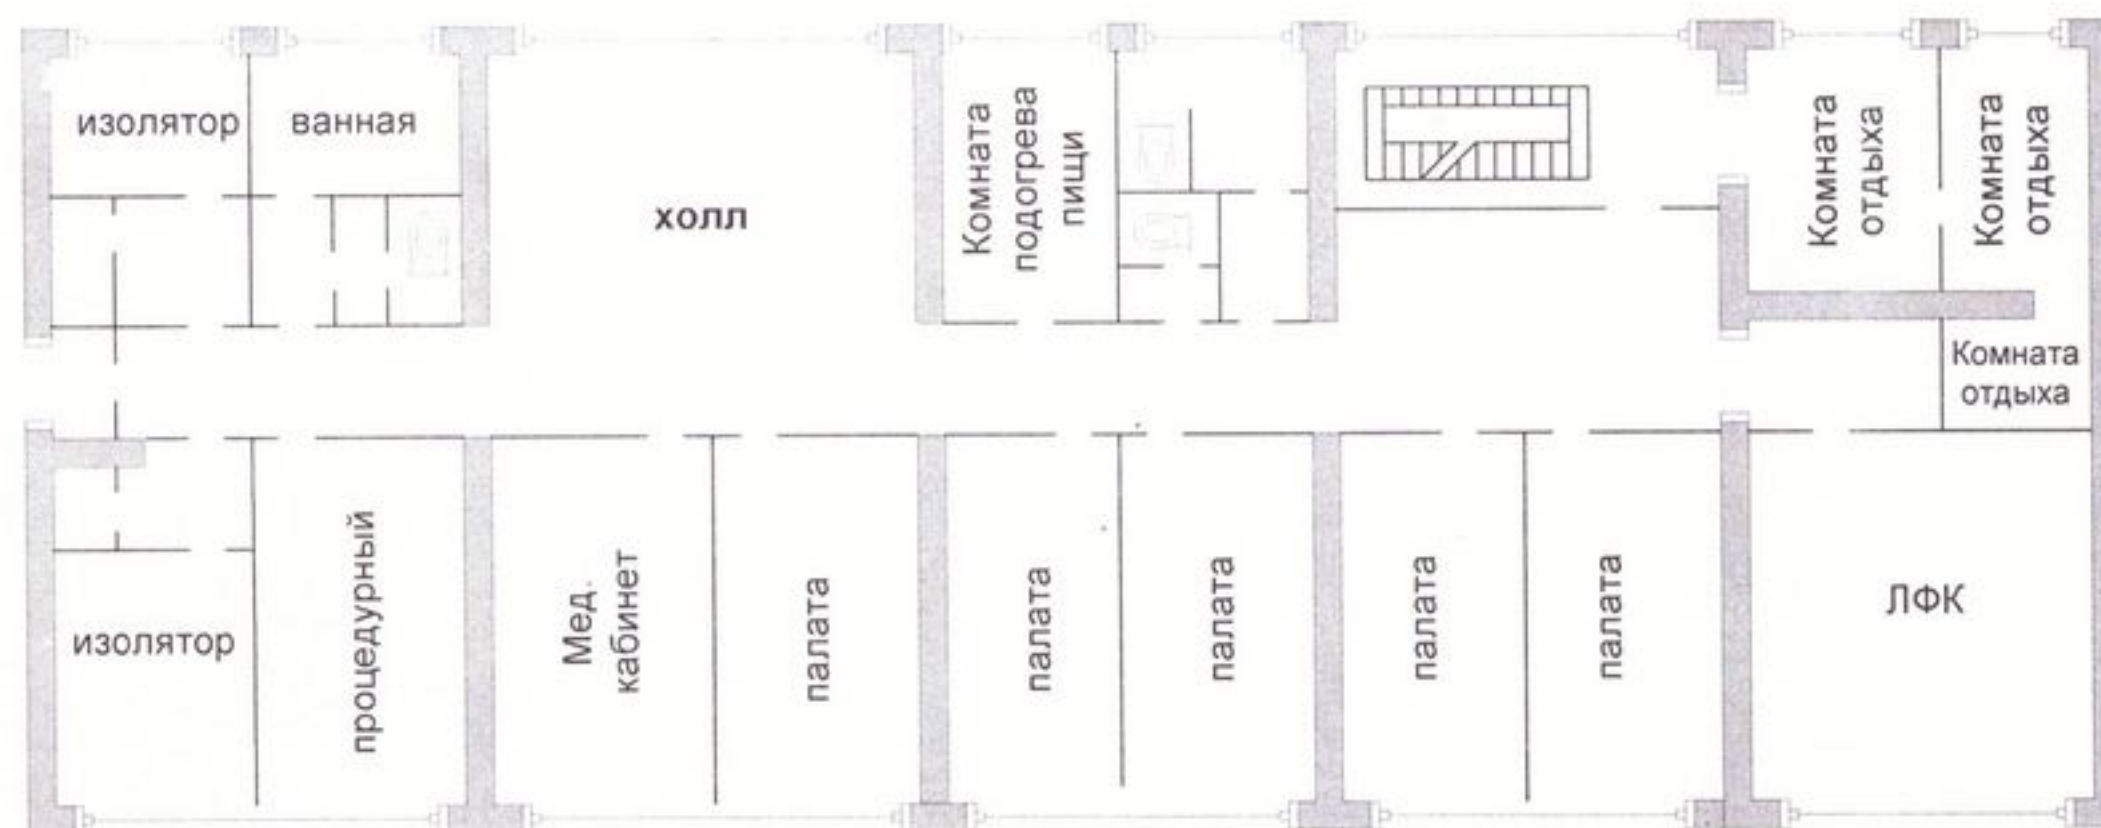


(план 1-го этажа столовой)

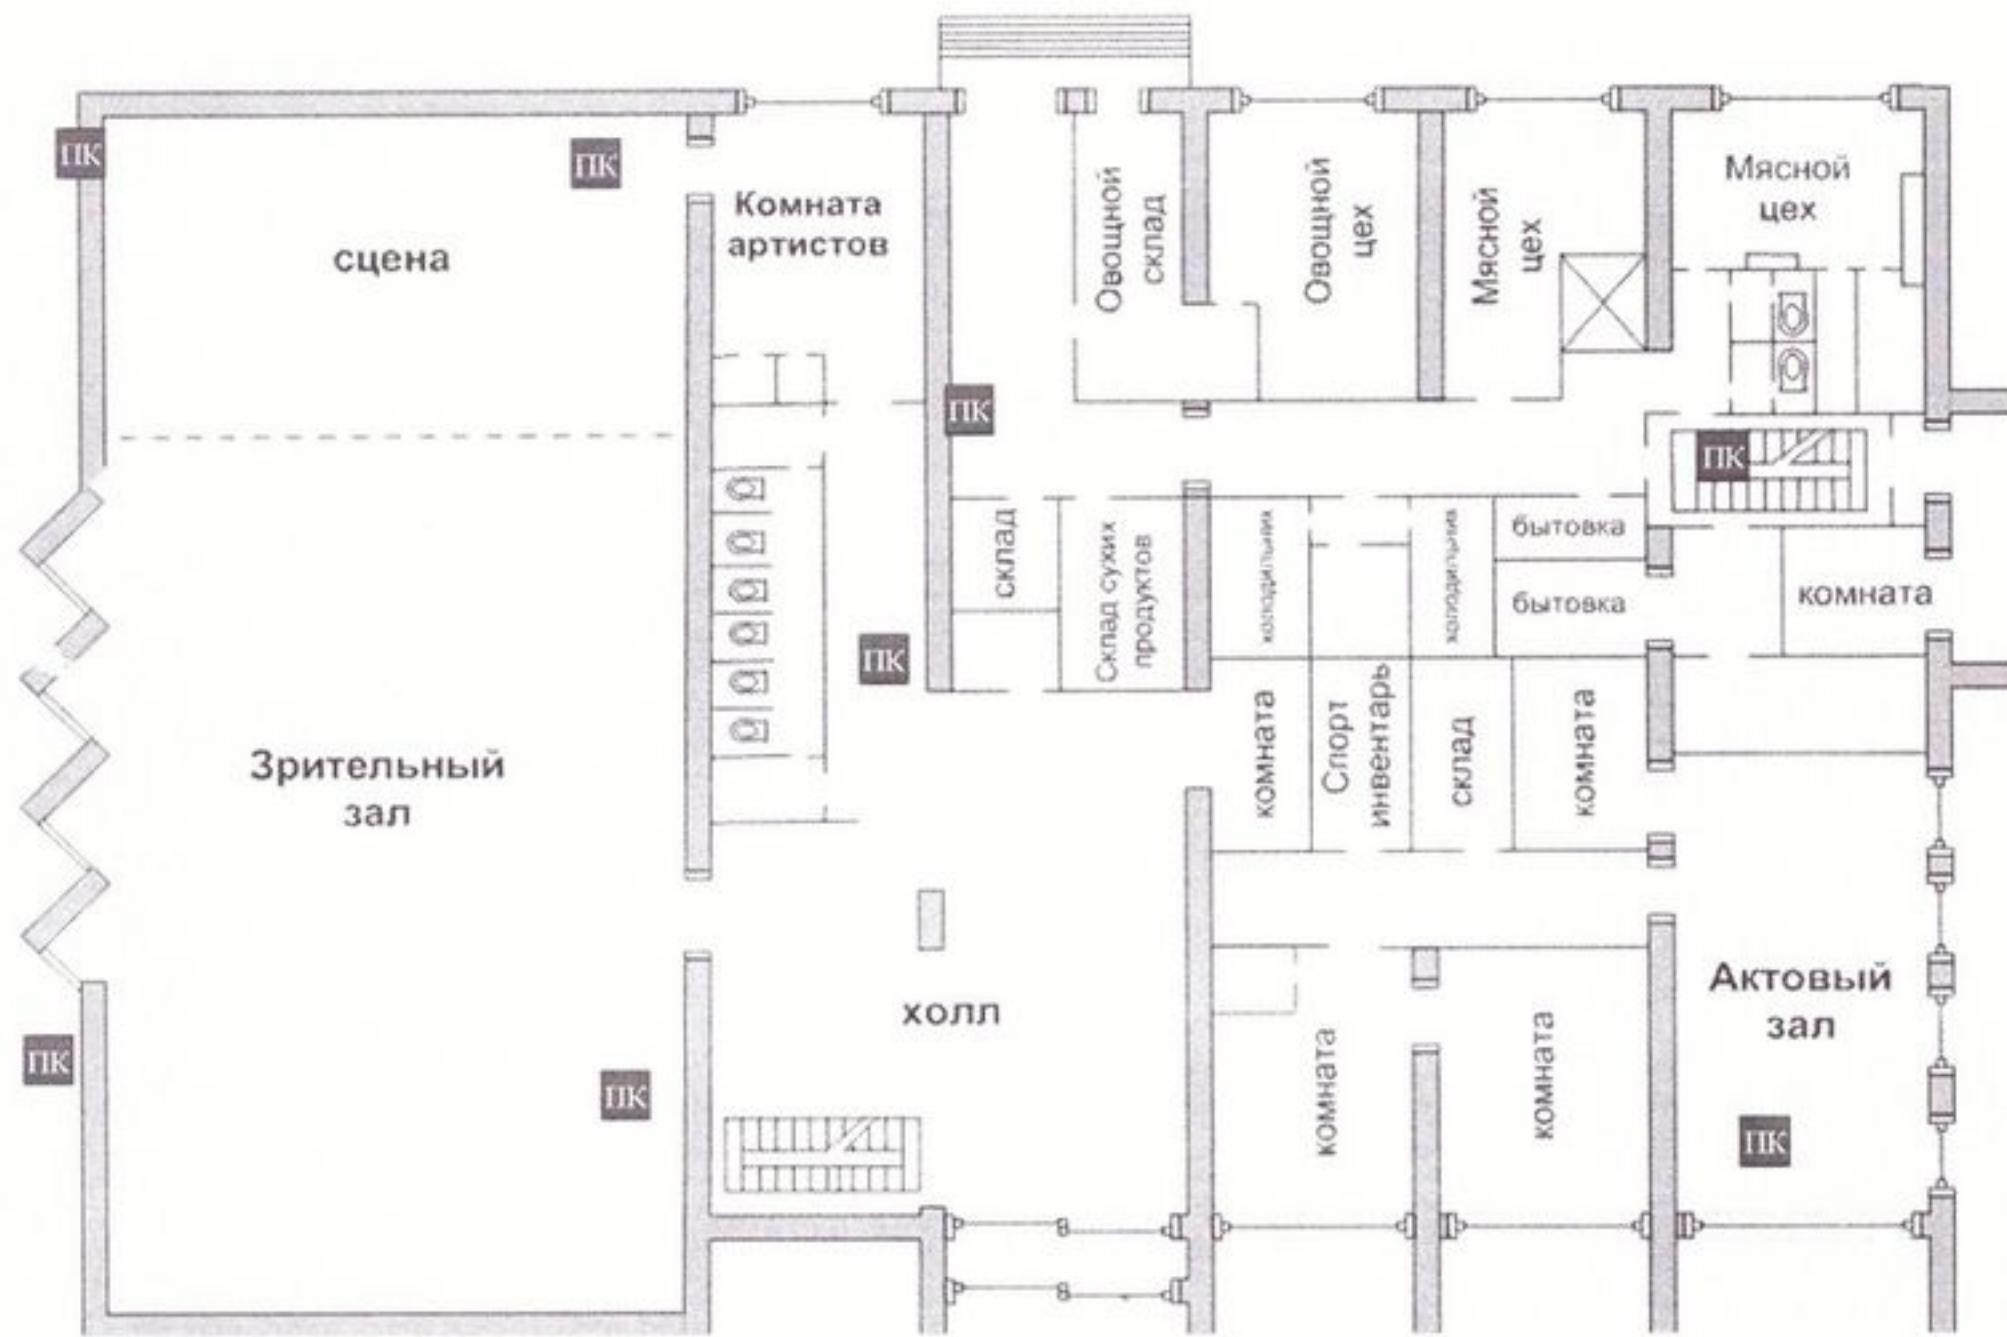


Столовая 2 этаж



Трансформаторная подстанция

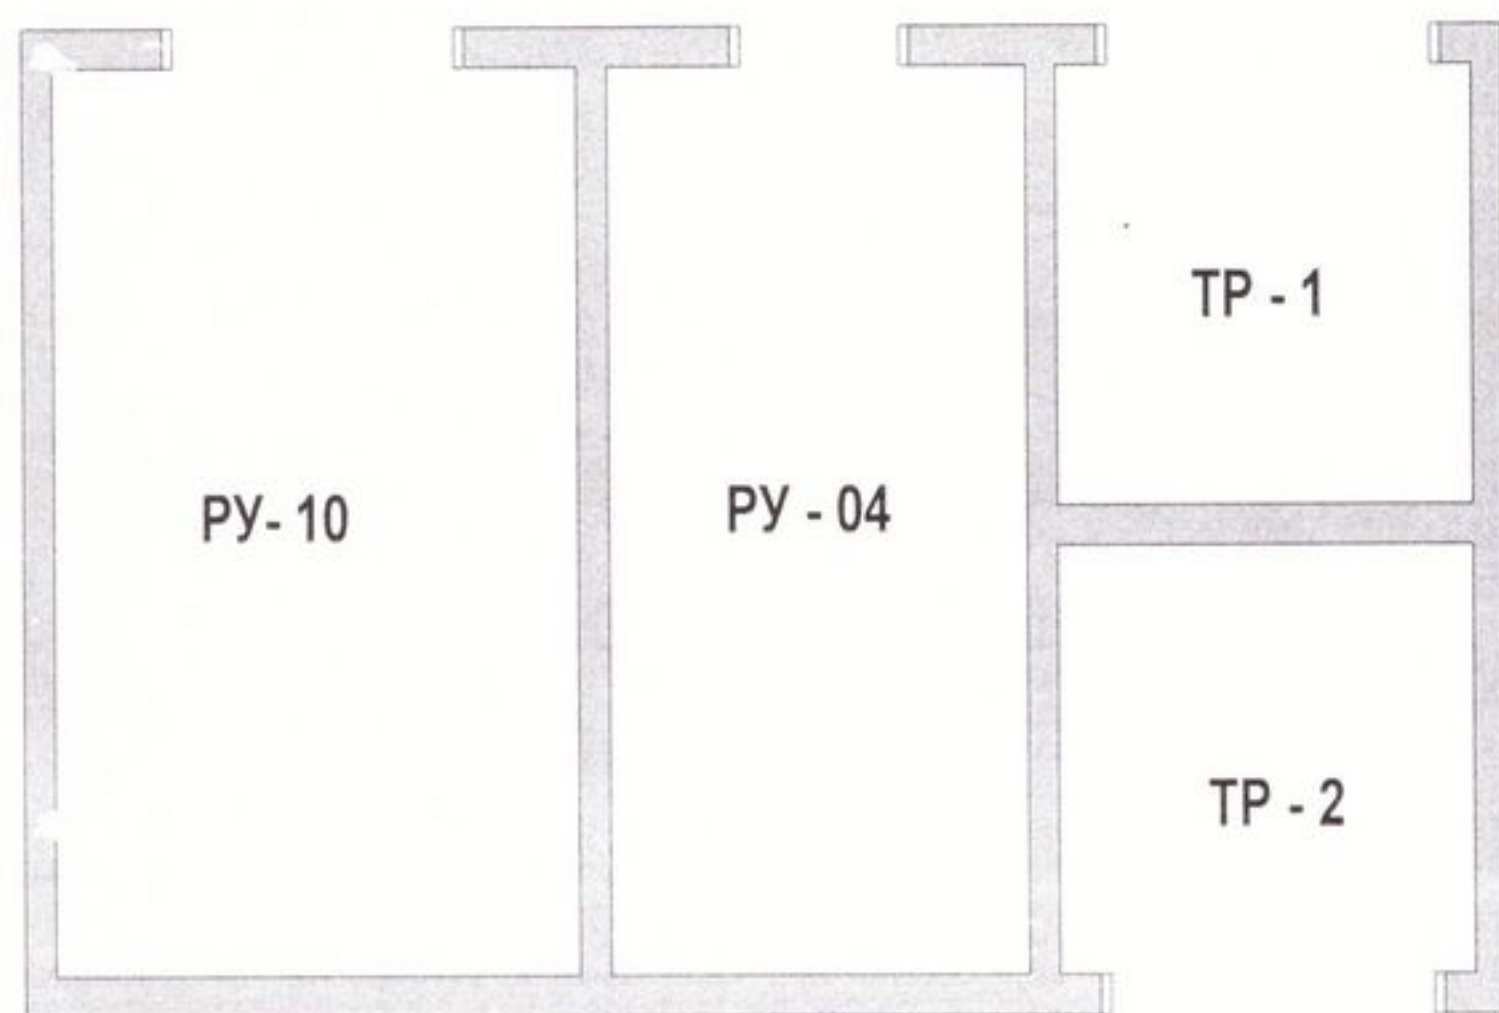


Здание хлораторной

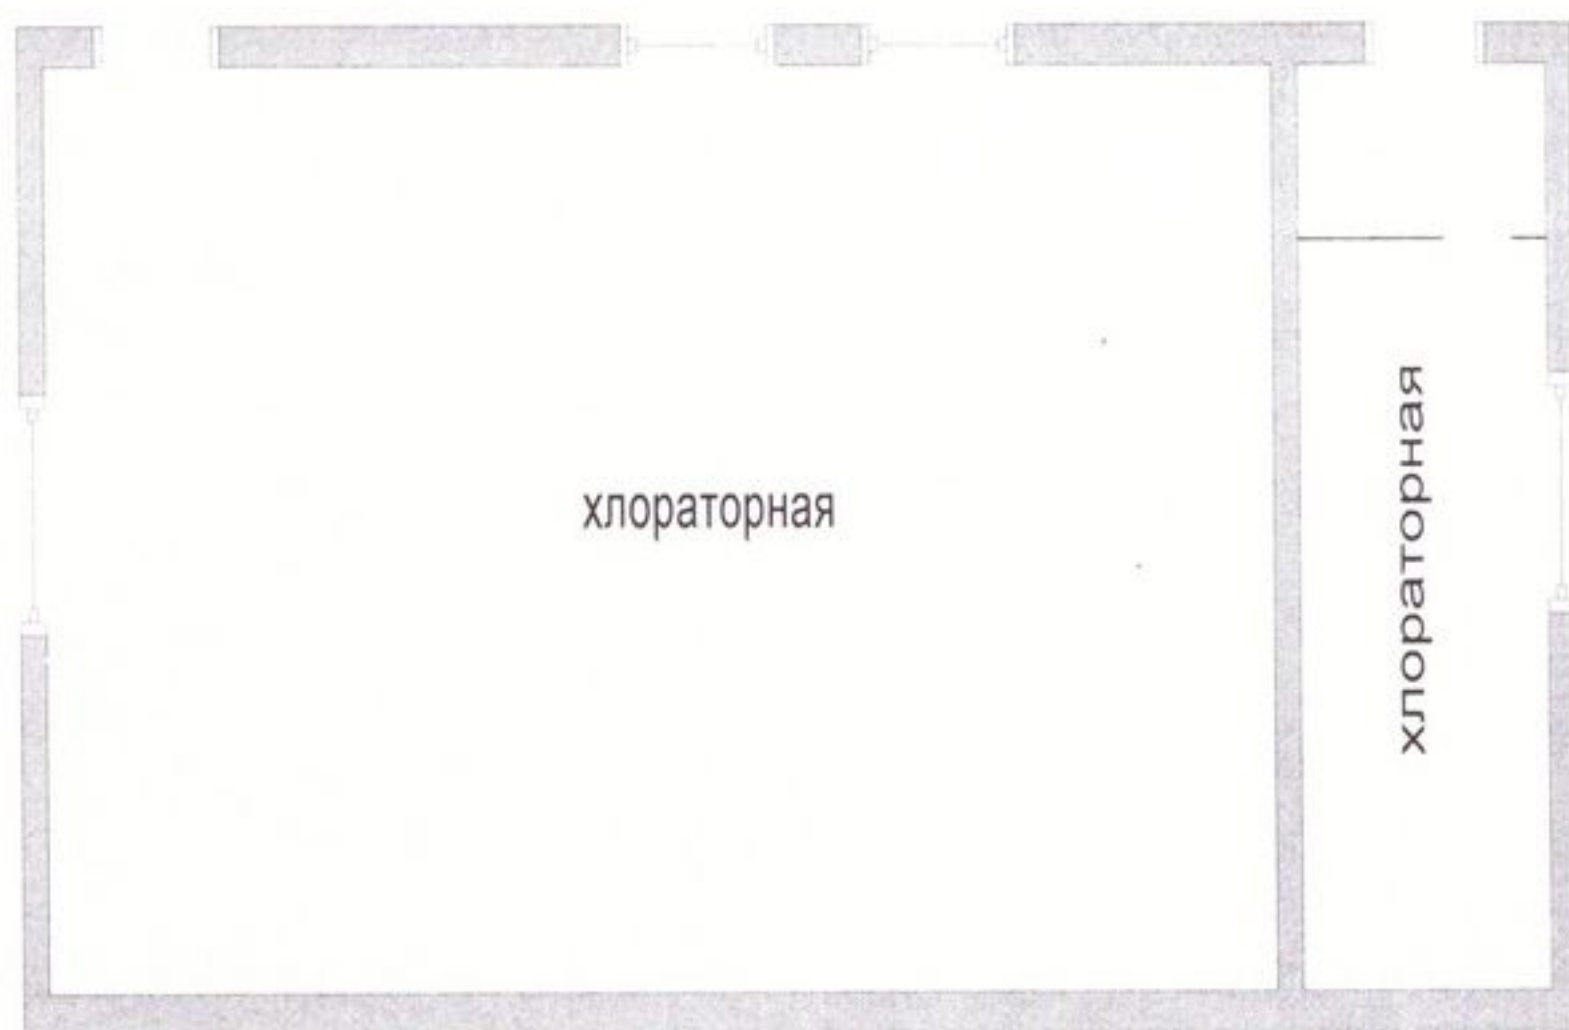


Хозяйственный корпус




Баня

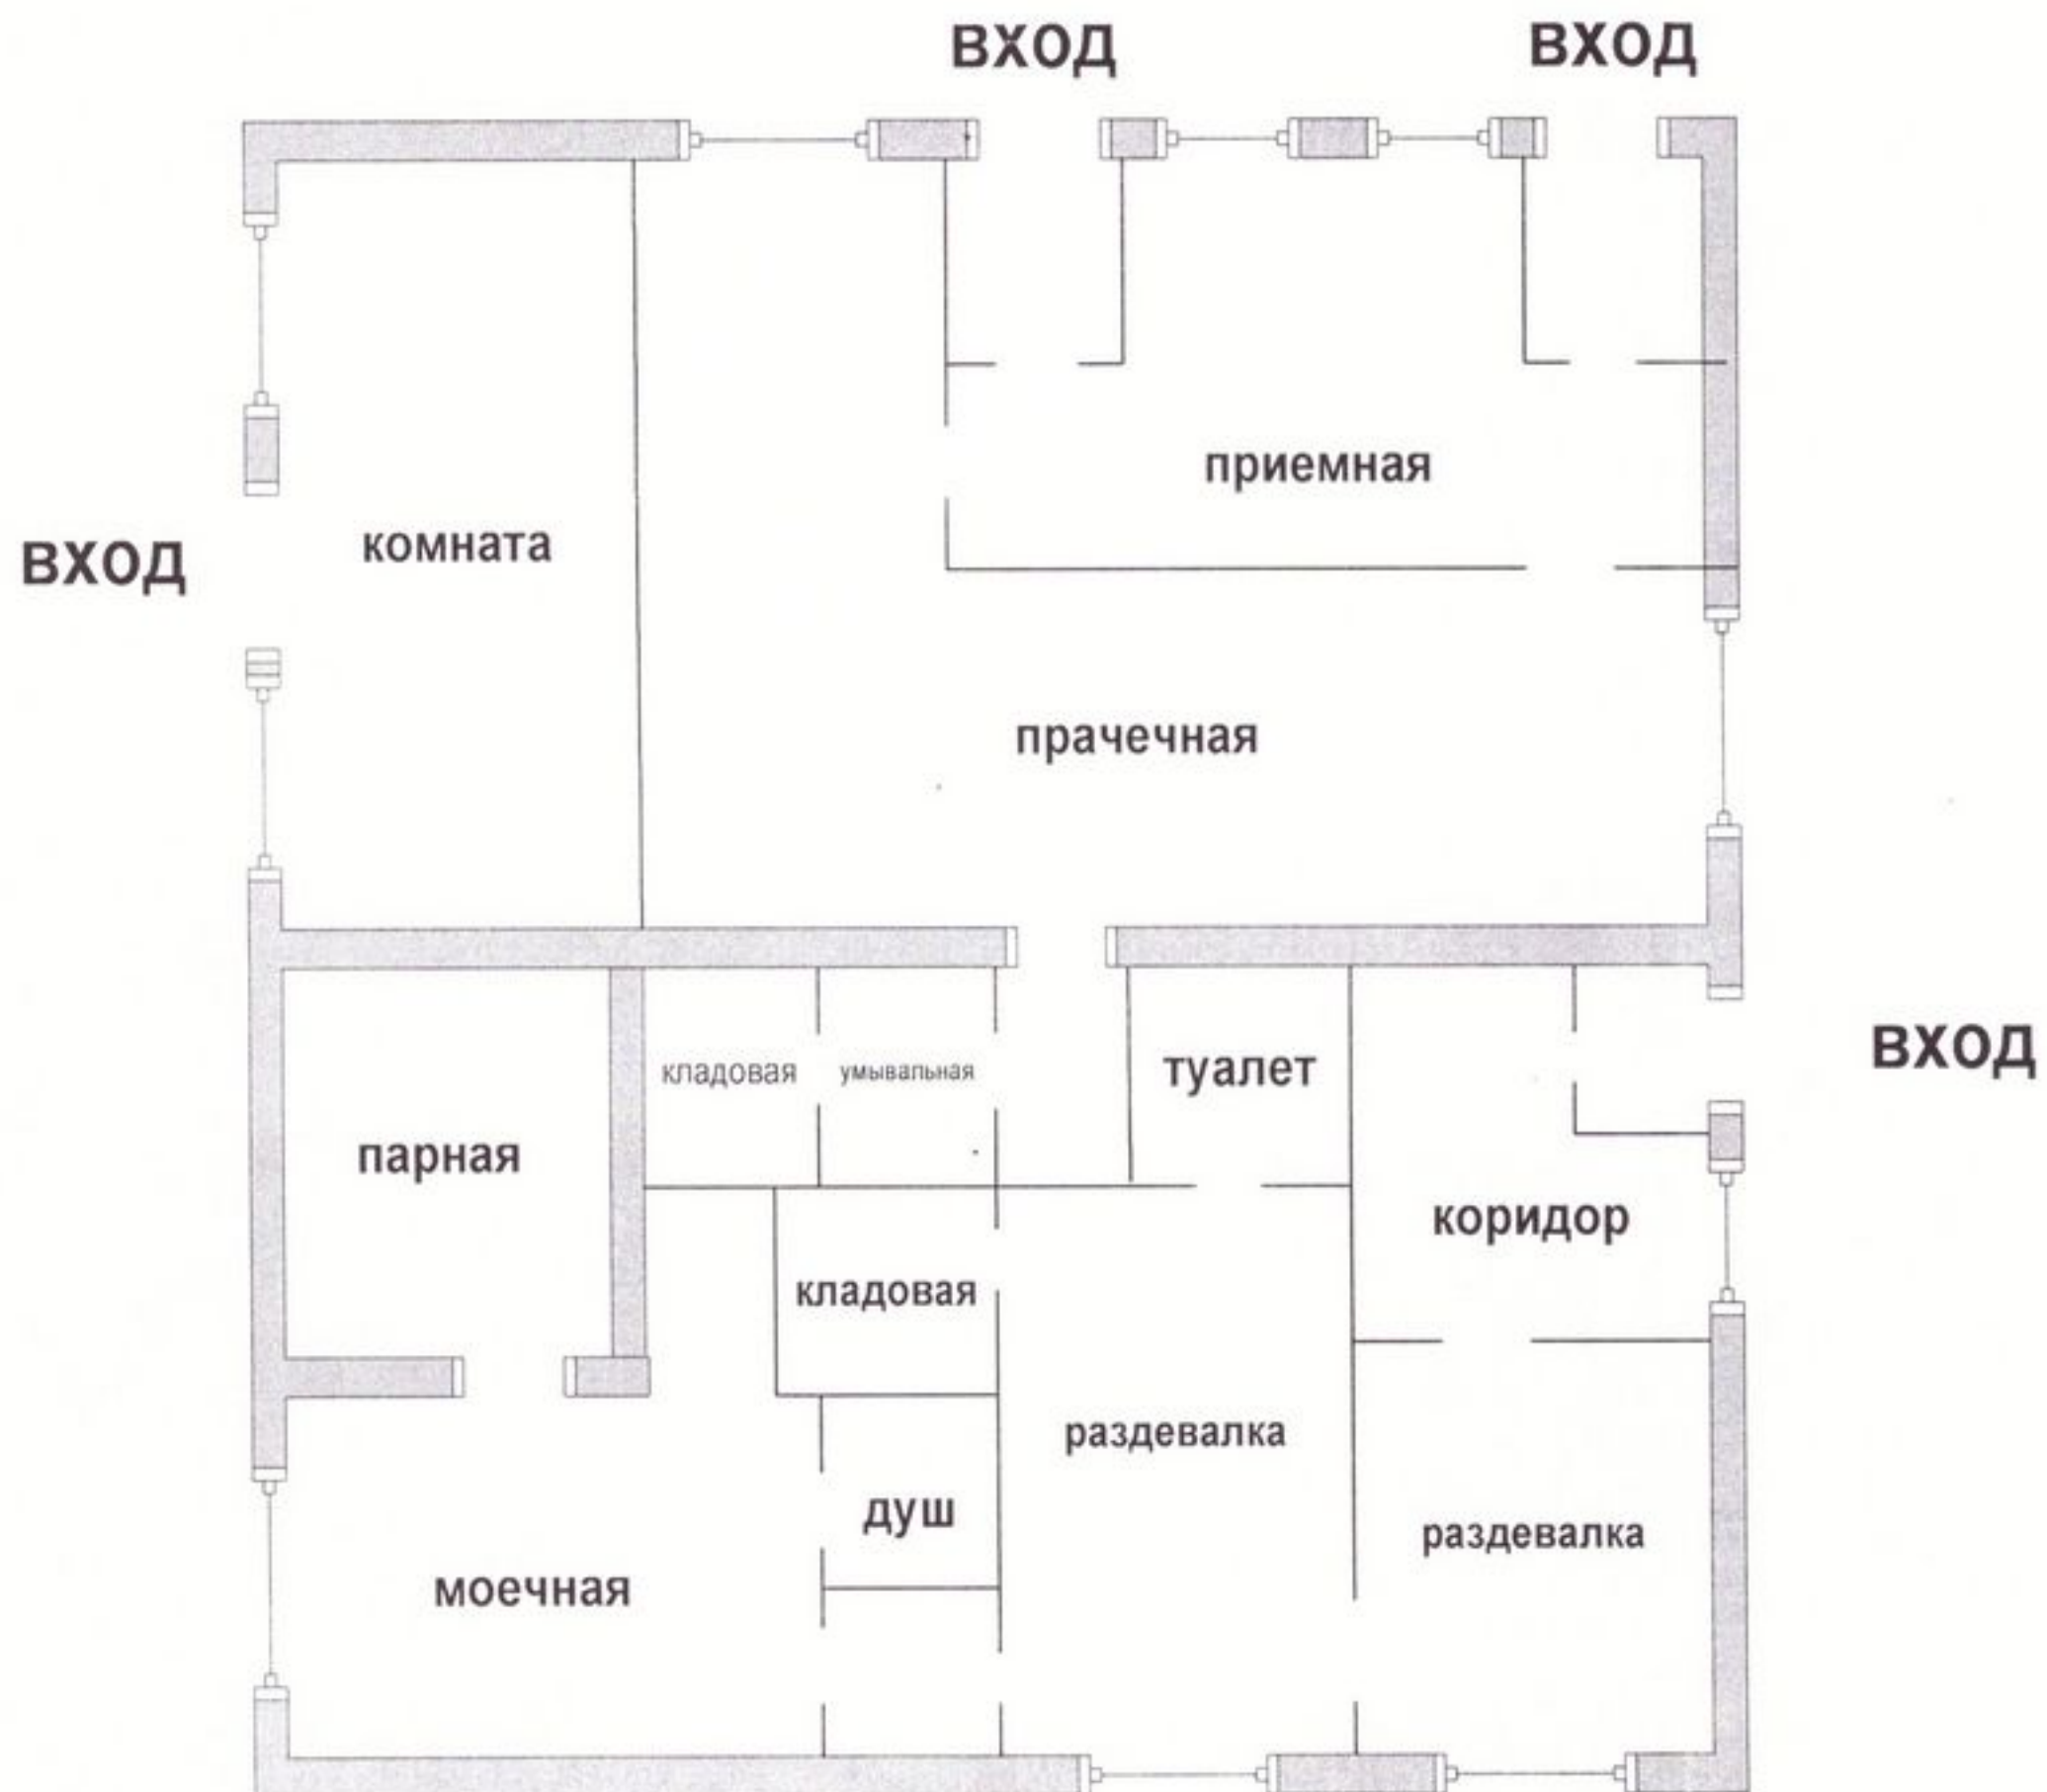


Душевой павильон

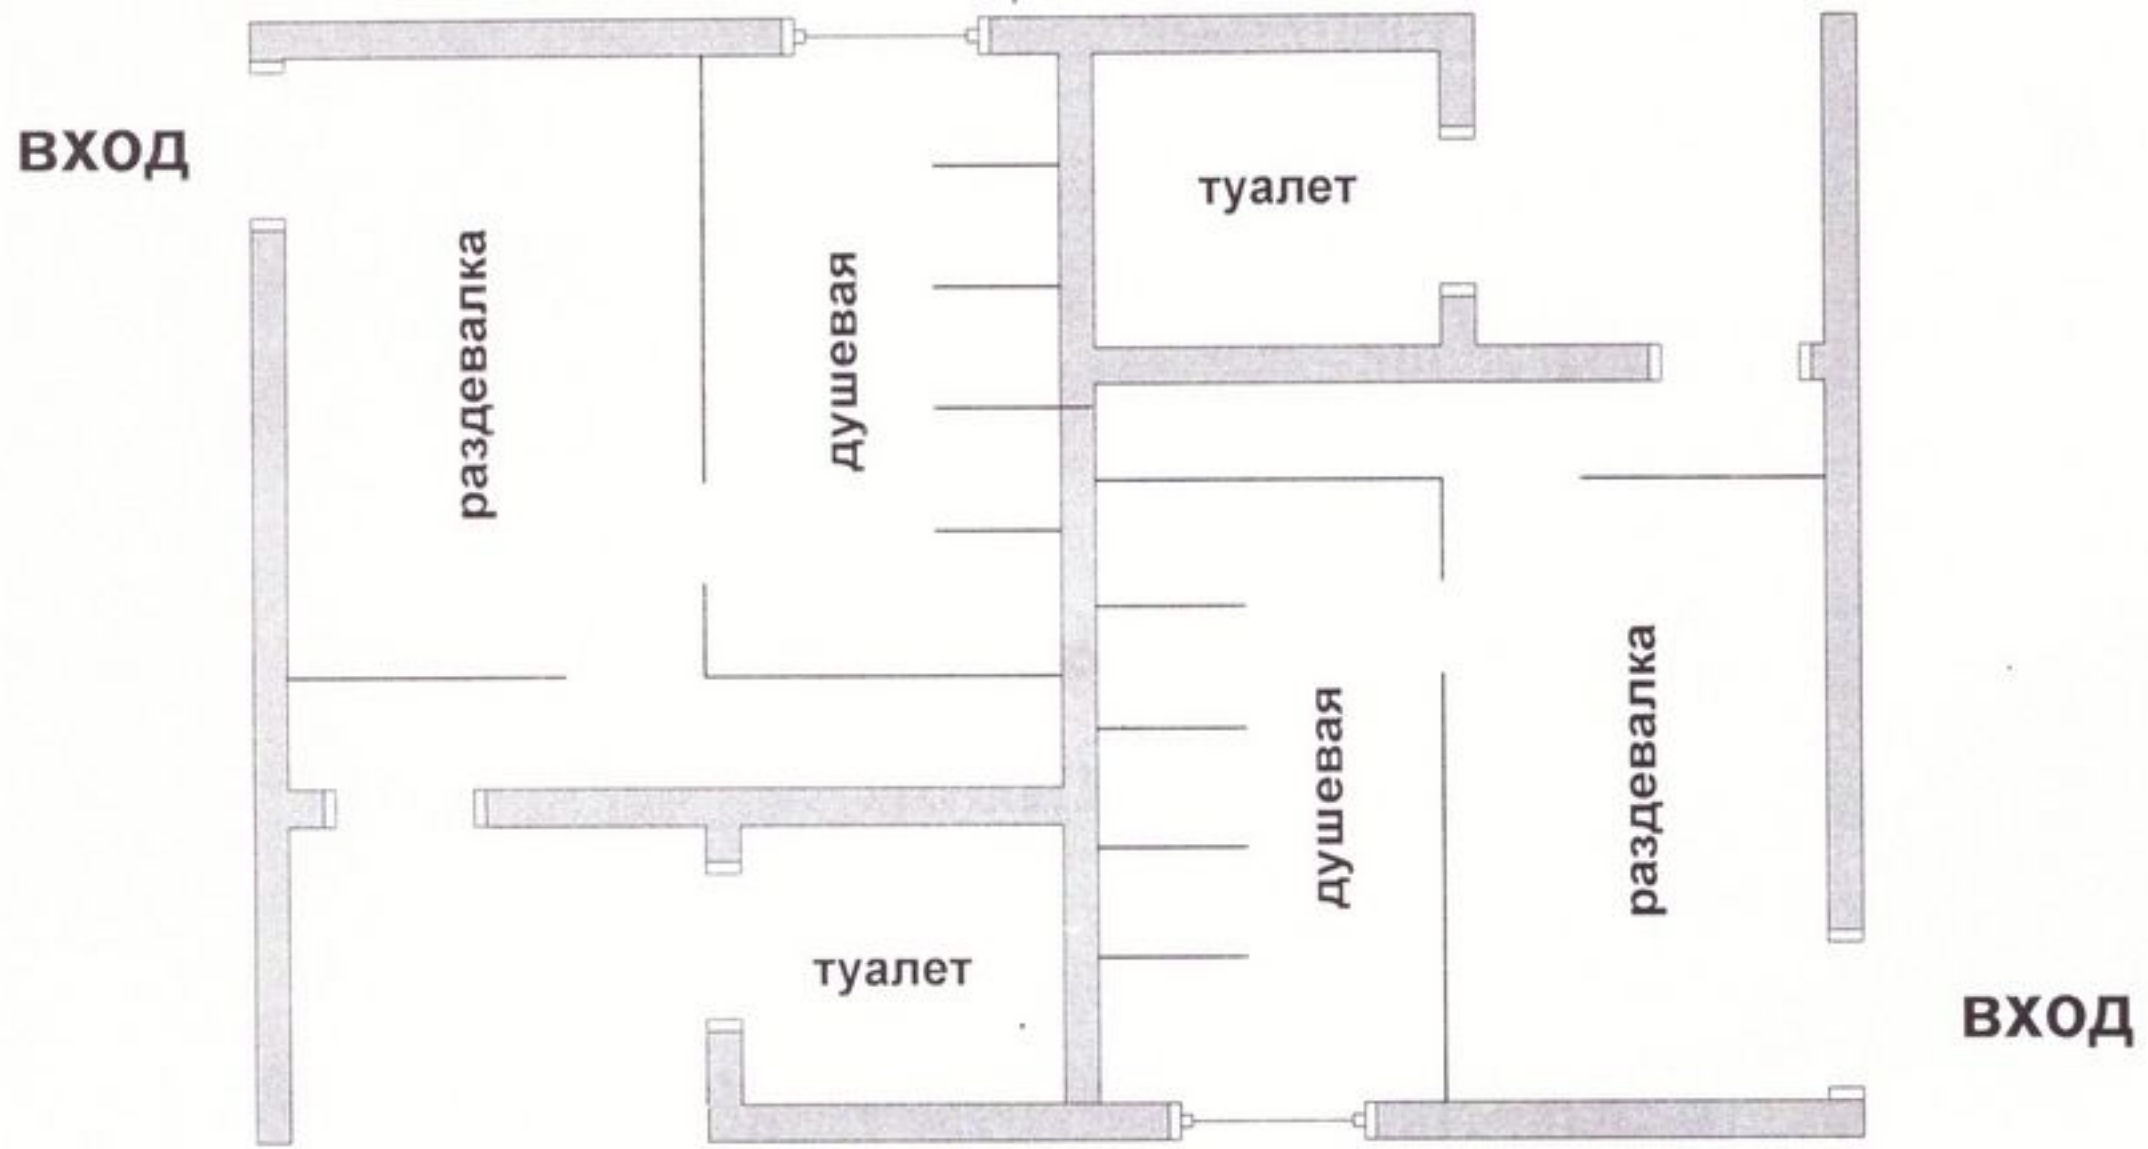


Спальный корпус № 3 2 этаж

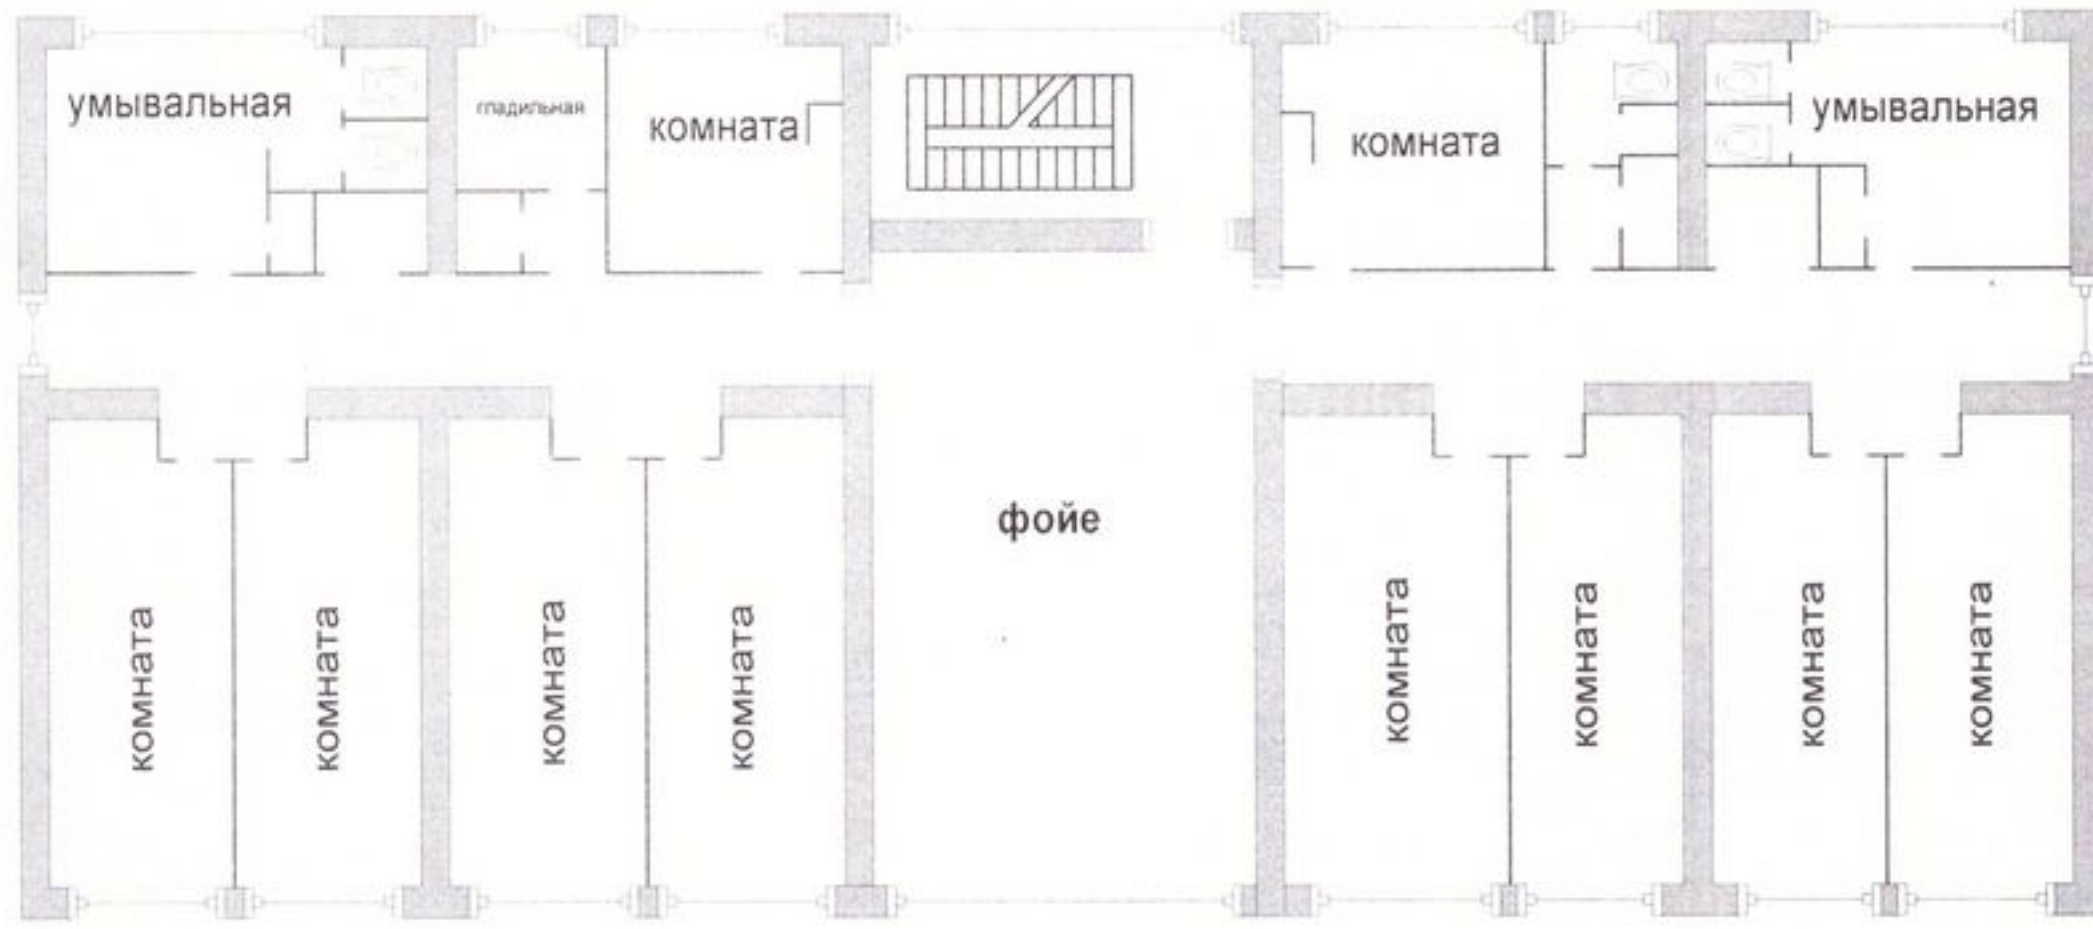

Спальный корпус № 3 3 этаж

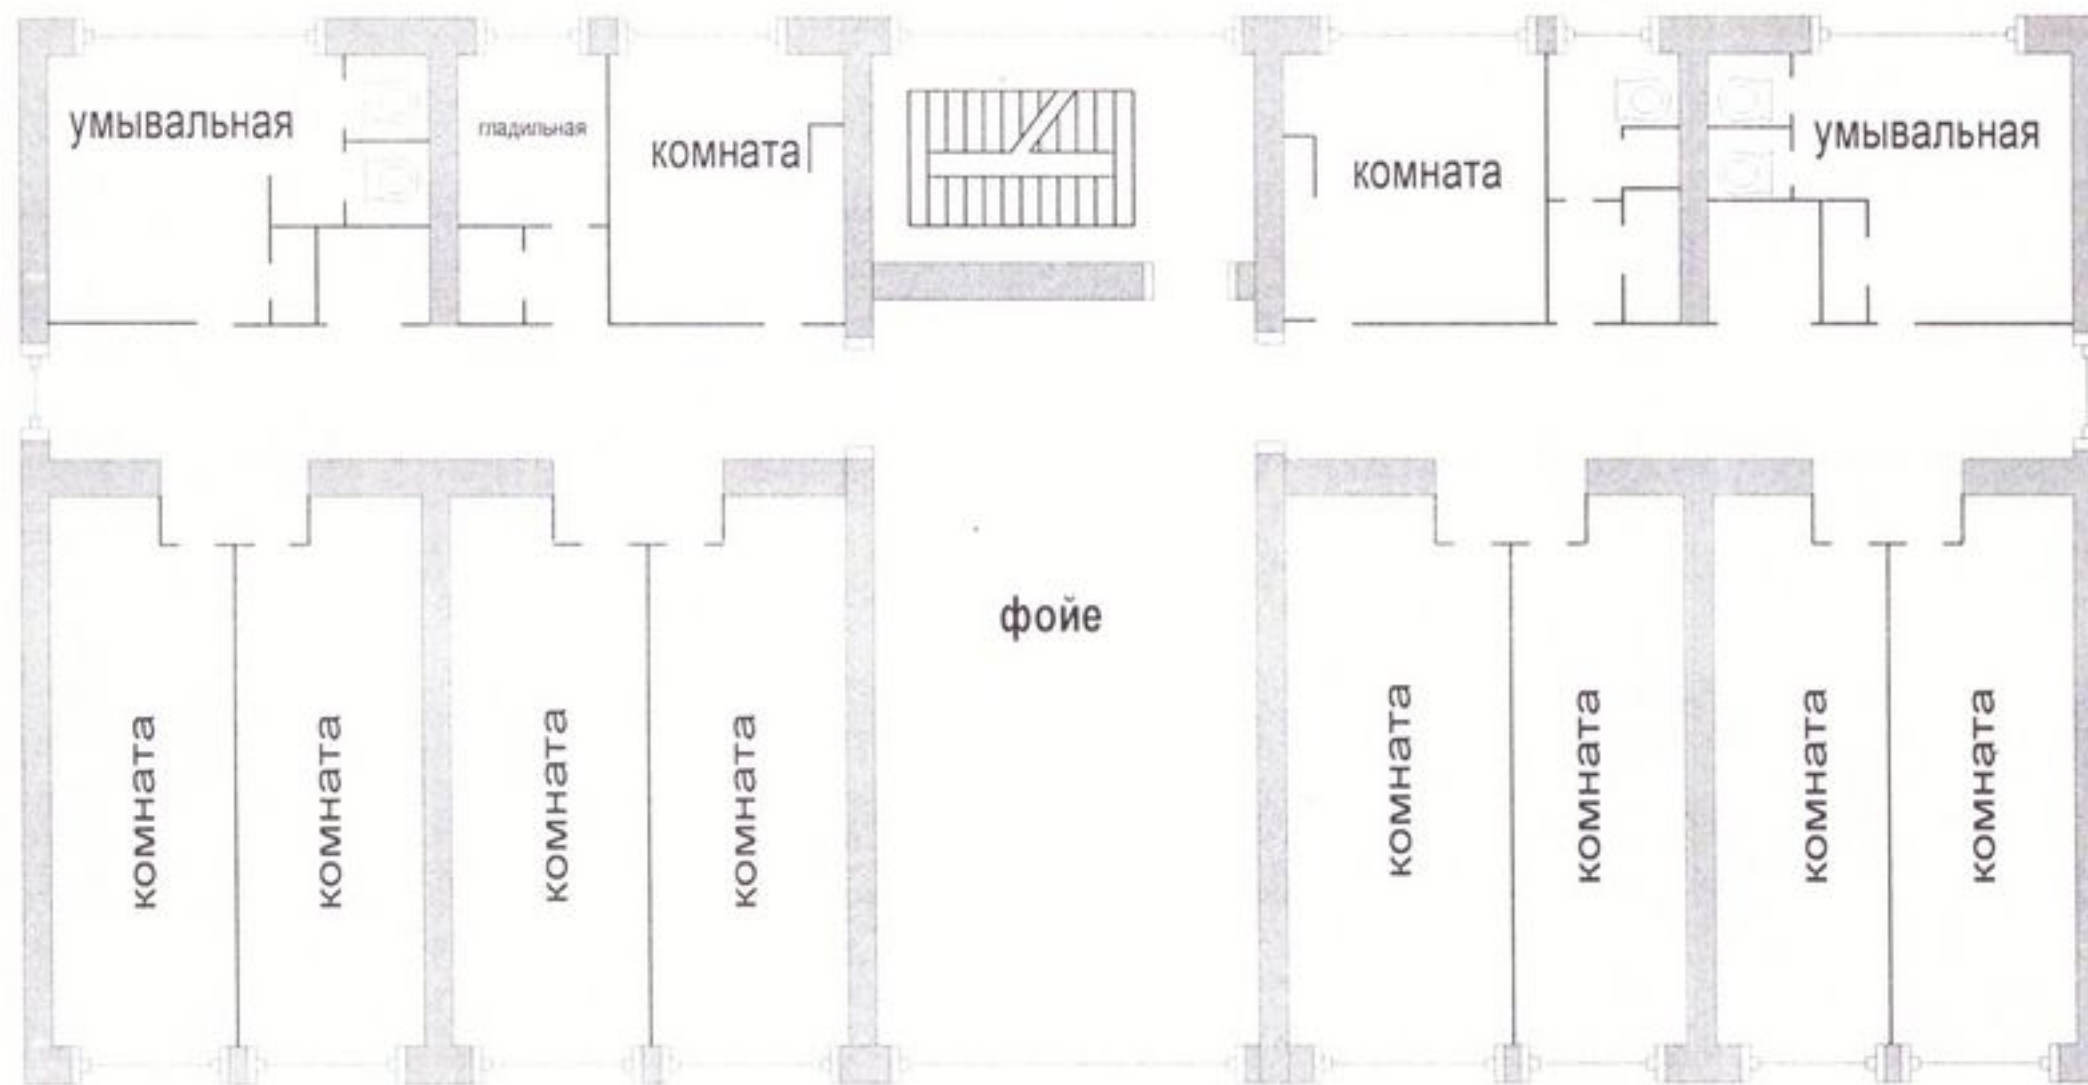


Спальный корпус № 3 подвал

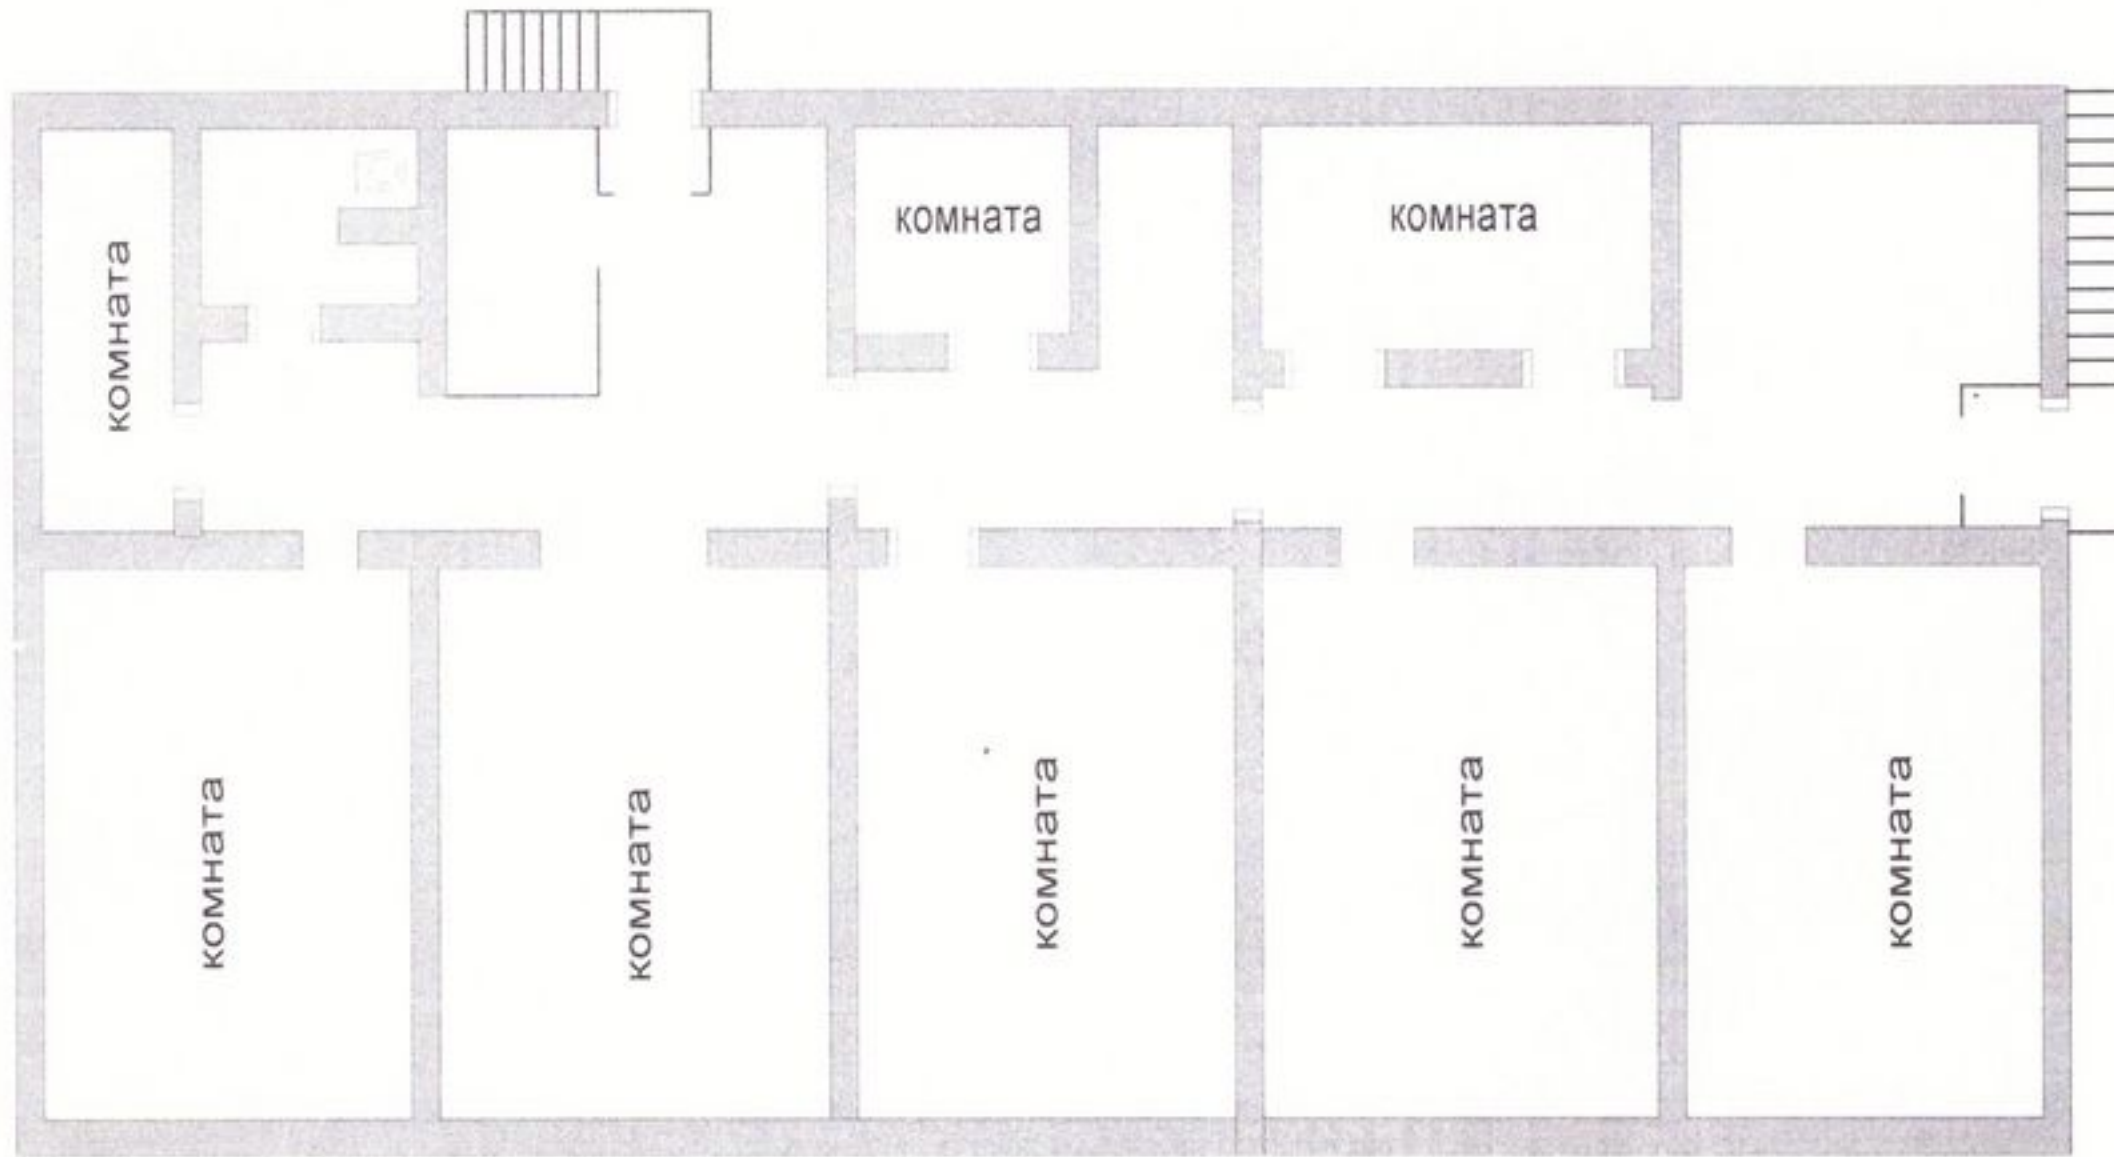


Спальный корпус № 4 подвал



Спальный корпус № 5 подвал

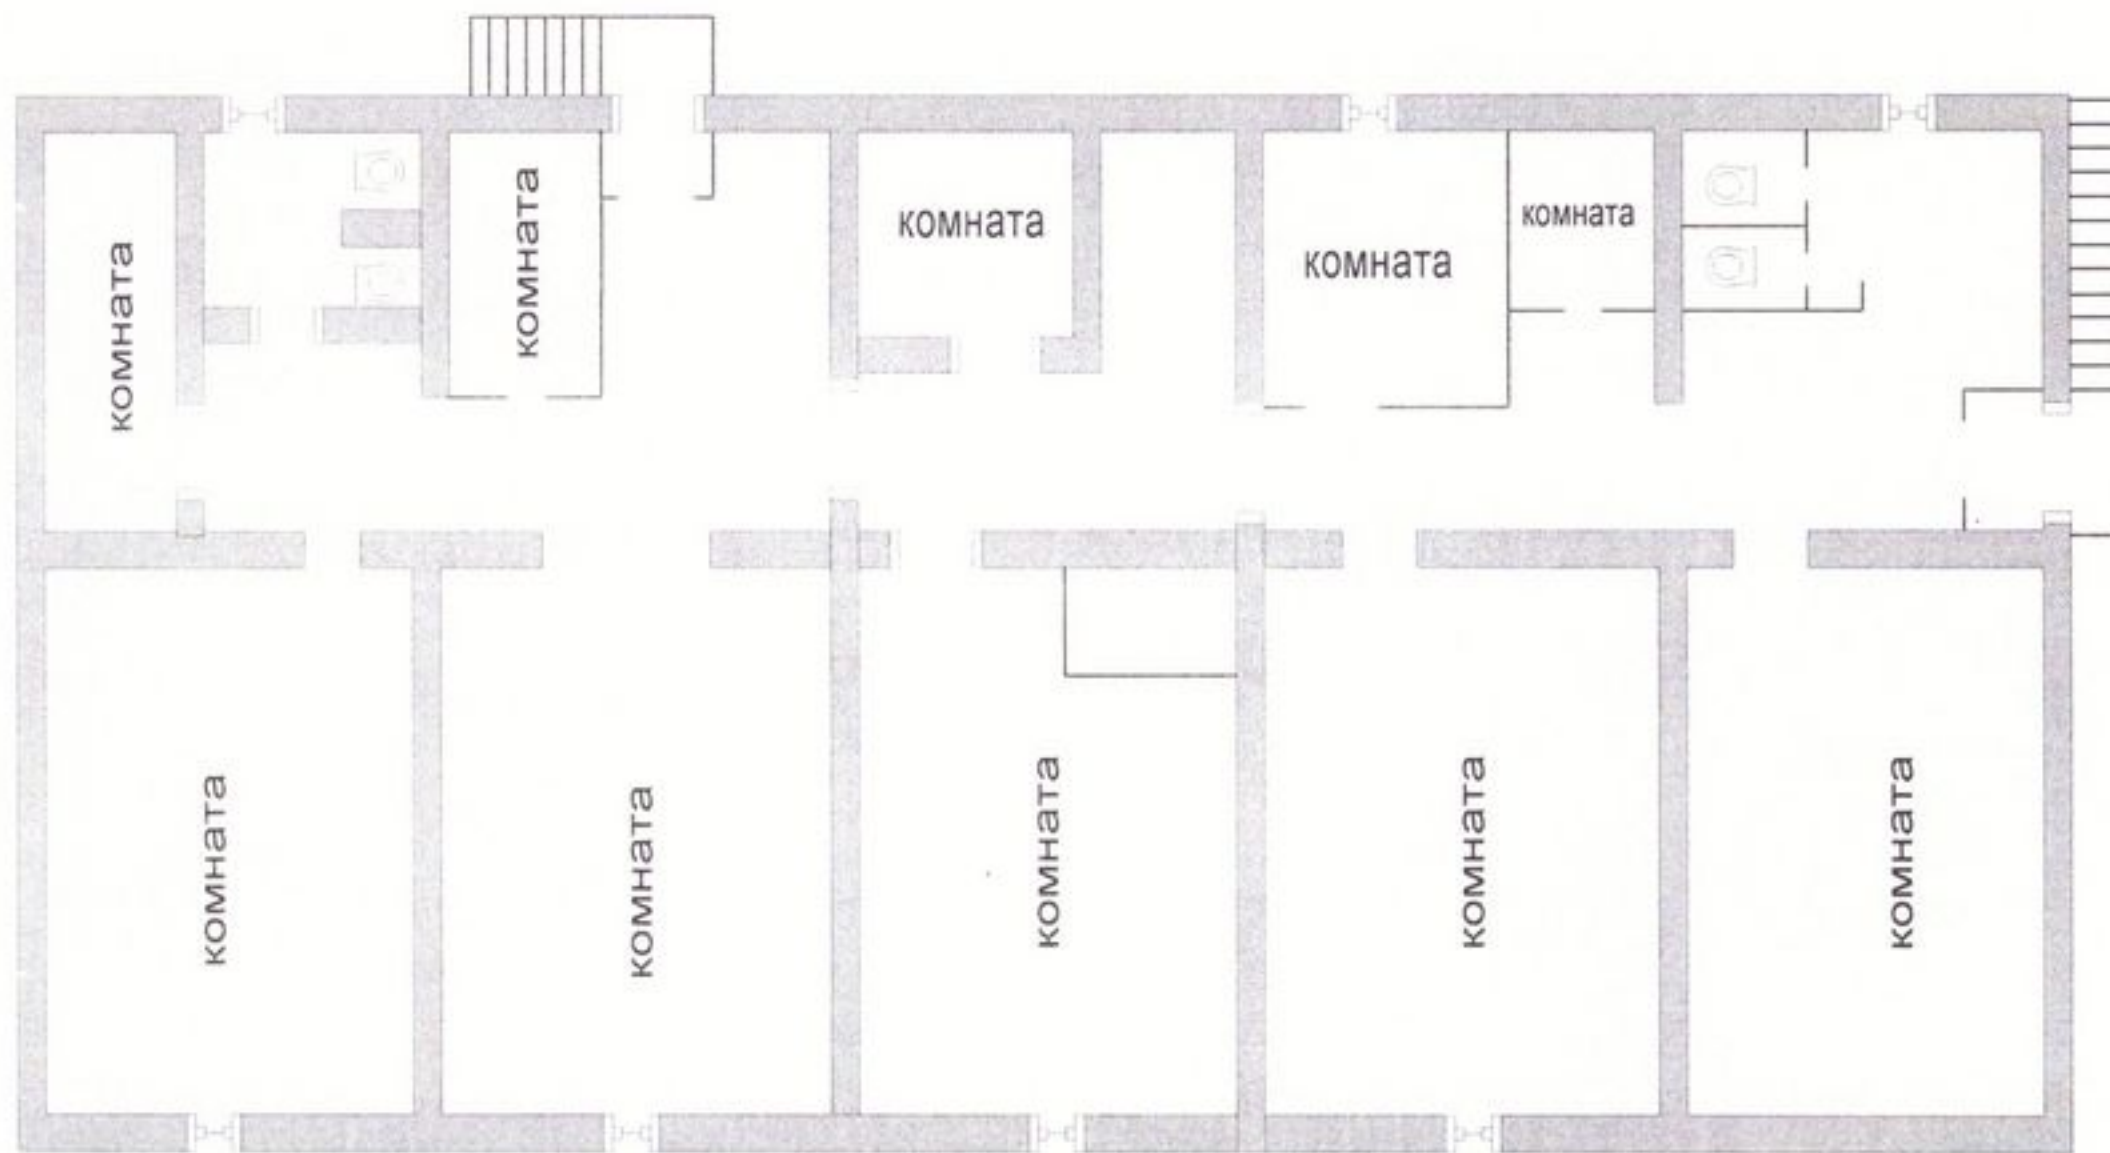

Спальный корпус № 7 подвал

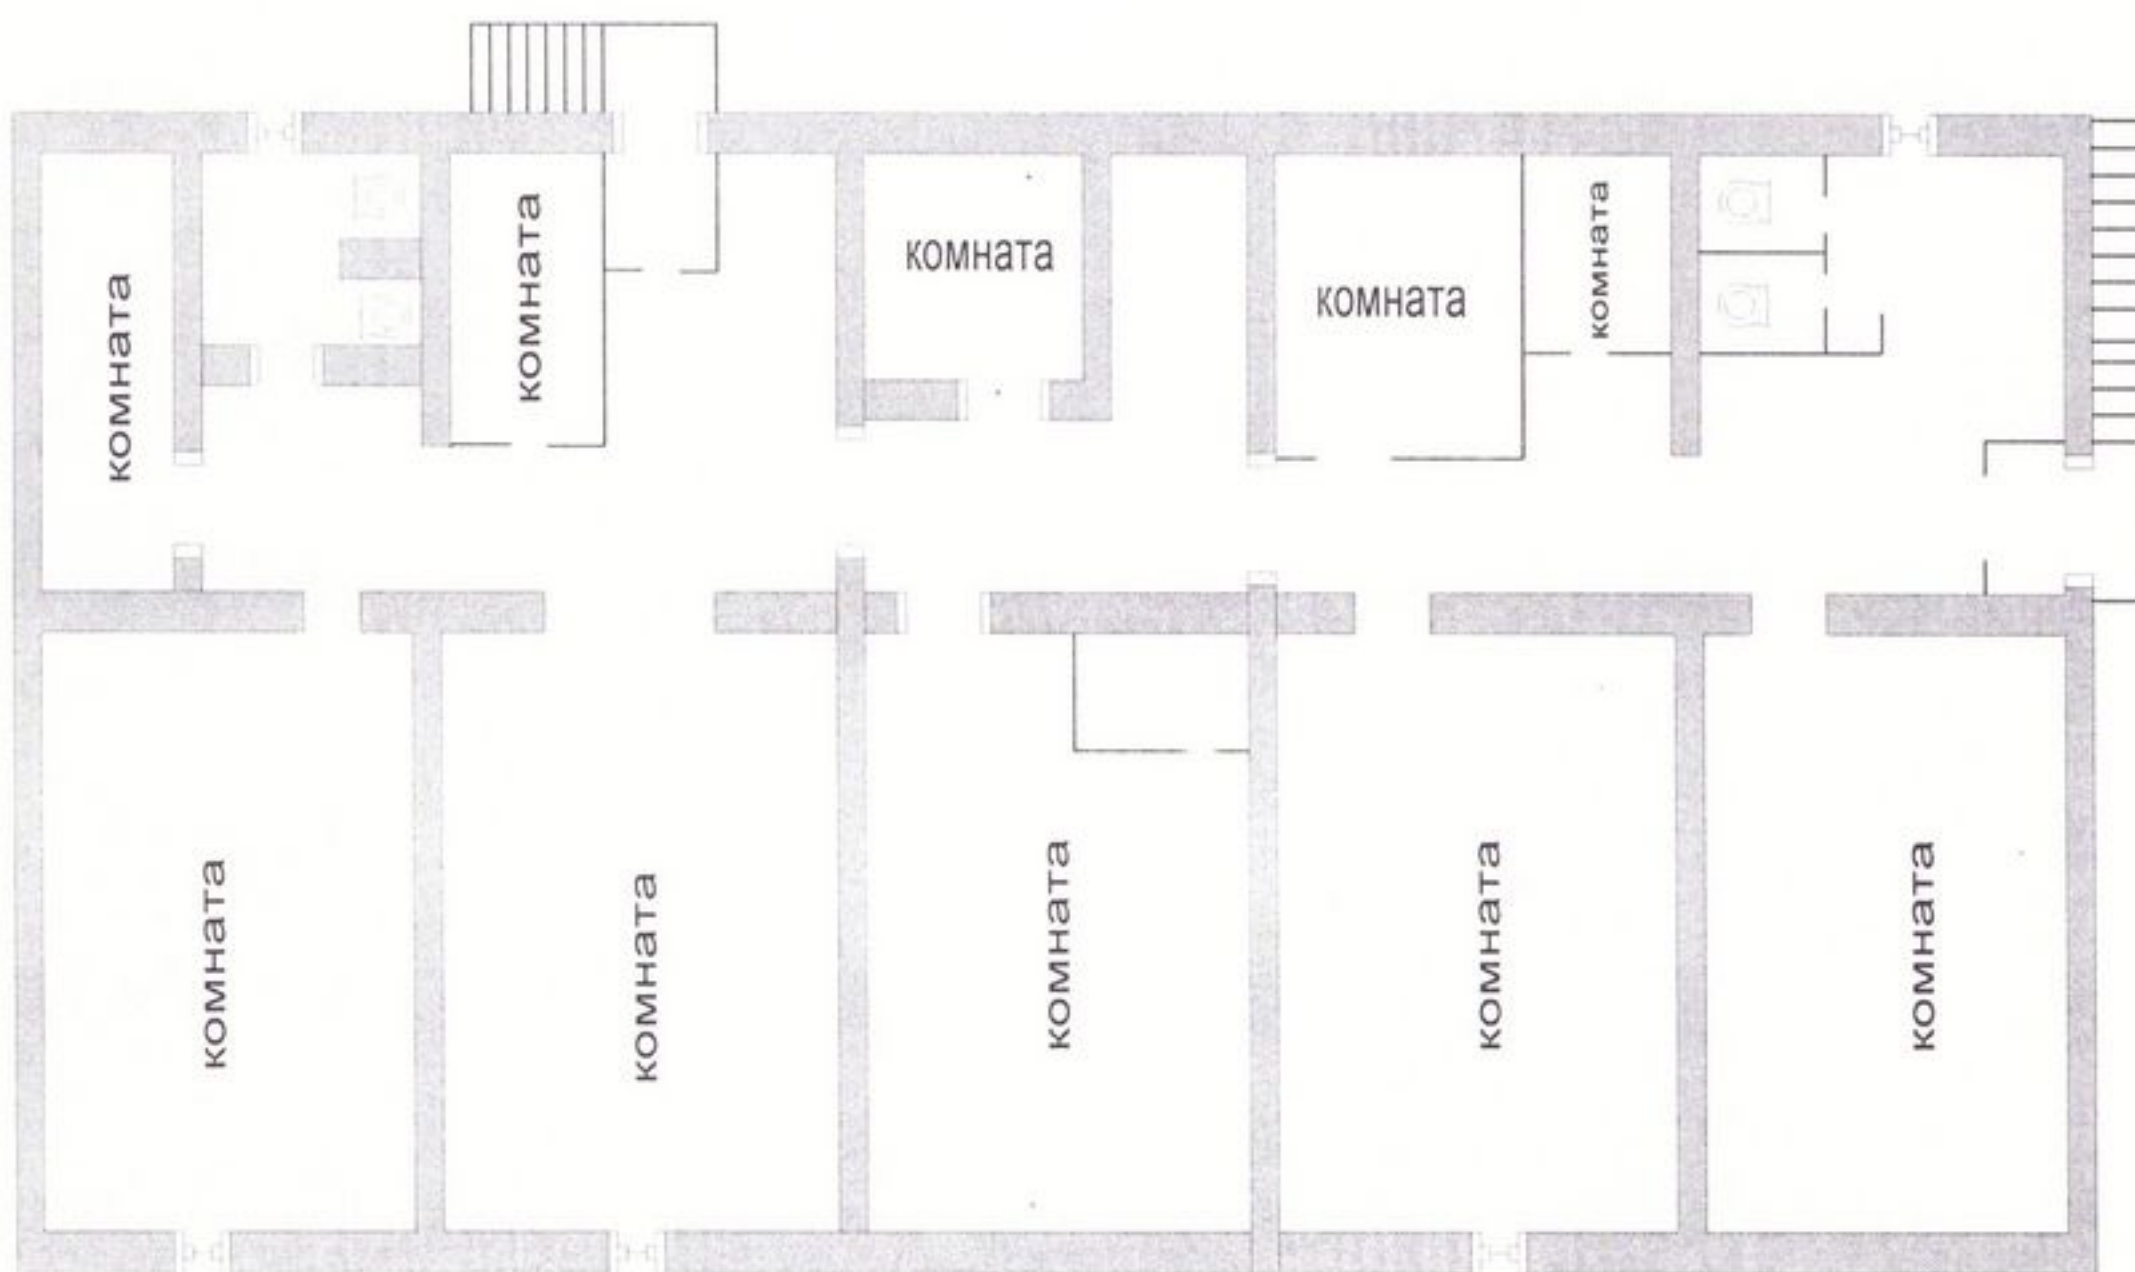

Здание котельной




Схемы
коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения).




Ш. Л. С. 29342-13

Ш. Л. С. 29342-13

Ш. Л. С. 29342-13

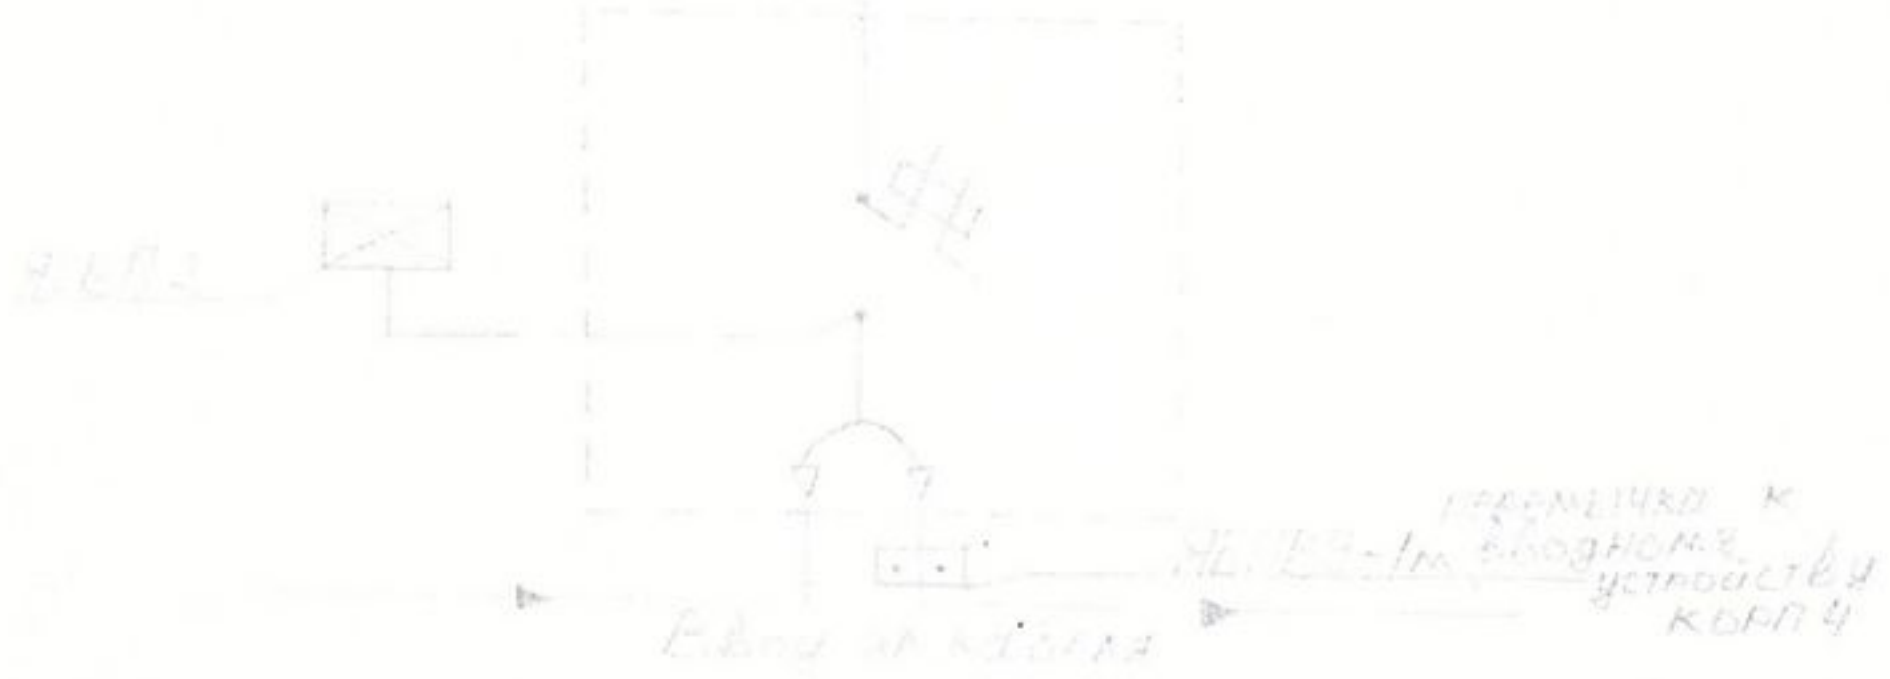

Землепроводящие заземляющие устройства из двух корпусов.

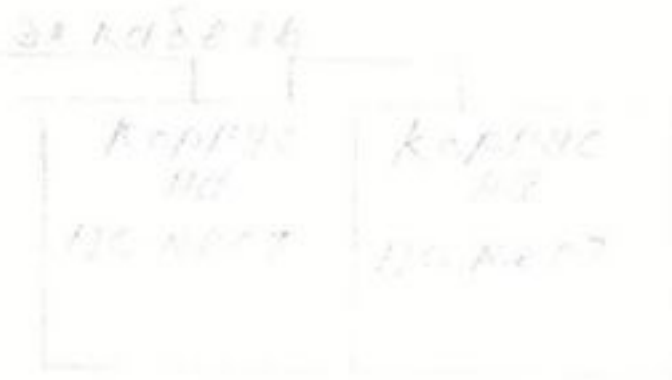

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципальное автономное учреждение
детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка»
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
(наименование объекта (территории))

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации:

Председатель комиссии: первый зам. главы Администрации **Бадретдинов И.А.**
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Заместитель председателя комиссии: заведующий сектором мобилизационной подготовки Администрации **Никоноров А.Н.**
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Секретарь комиссии: зам. начальника Управления образования **Джума Л.Г.**
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

старший оперуполномоченный отделения в г. Белебей УФСБ России по РБ **Валеев Р.А.**
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

старший инженер группы организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ОВО по Белебеевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Республике Башкортостан» **Тимофеев И.И.**
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Инспектор Белебеевского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ **Михайлов С.А.**
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

старший инспектор направления ООП отдела МВД России по Белебеевскому району **Николаев А.С.**
(члены комиссии, Ф.И.О.)

начальник отдела ОБиЖ Управления образования **Кадыров Н.Ш.**
(члены комиссии, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район РБ от 11.07.2017г. №923, Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ от 27 ноября 2017 года №1859 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) образовательных организаций муниципального района Белебеевский район РБ

(документ о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации, дата утверждения и номер)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации в период с 08 декабря 2017 г. по 22 декабря 2017г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан,

г. Белебей ул. Советская, 10, тел. 5-72-22, oobel@ufamts.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

МАУ ДООЦ «Чайка» г. Белебей,

Республика Башкортостан, Белебеевский район,

д. Покровка, ул. Покровка, д.1А, тел. 5-71-67, e-mail:chaika-belebei@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

III

(категория опасности объекта (территории))

Площадь земельного участка- 118373 м², периметр - 1306,53 м².

площадь зданий- 34585 м²

Общая протяженность ограждения 1306,53 м., высотой 1,8 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра,
метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком: 04 АБ 857585 от 10.11.2010 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом
недвижимости 04АБ 961960 от 25.05.2009г., 04-АБ 961968 от 25.05.2009г., 04-
АБ 961972 от 25.05.2009г., 04-АБ 961970 от 25.05.2009г., 04-АБ 961962 от
25.05.2009г., 04-АБ 961964 от 25.05.2009г., 04-АБ 961966 от 25.05.2009г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и
дата их выдачи)

Усманова Гульнара Тимерьяновна, директор тел. (34786)- 5-71-67 моб. 8-927-
952-80-80,

chaika-belebei@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Лаврова Н.В., начальник МКУ Управление образования Белебеевского района
тел. 5-72-22, oobel@ufamts.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся
и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории)

8 часов, пять дней в неделю, с 8.30-17-30, суббота, воскресенье - выходной день/
в период оздоровительно-образовательных смен - круглосуточно

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

3

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории), сотрудников охранных организаций в зимний период 15
чел. / в период оздоровительно-образовательных смен 150 чел.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 контролера
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – организация горячего питания в период оздоровительно-образовательных смен - ИП Горбачевская И.И., г.Белебей, ул. Сыртланова 1А, Горбачевская Ирина Ивановна, сот.т.89061068927, столовая, площадь 320,42 кв.м., согласно аукциона с 05.06.2017г. по 13.08.2017г., работников 3 человека;

- медицинское обслуживание в период оздоровительно-образовательных смен- ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ, 452000, РБ, г. Белебей, ул. Революционеров, д. 7, т. 8(34786) 4-26-73, главный врач Ишмурзин Рустем Римович, медицинский пункт, площадь 630 кв.м., 1 работник- фельдшер

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	21,9	Совершение взрыва	Прекращение теплоснабжения
2	Трансформаторная подстанция	-	6,24	Повреждение линий электроснабжения	Отключение электроэнергии, КНС, подача водоснабжения, работа скважин, насосов.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Центральный вход-6 шт., эвакуационный выход-39 шт., ворота-2 шт.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Взрывчатые вещества, огнестрельное оружие

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

захват заложников, размещение взрывчатых веществ

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Разрушение площади 376,4 кв.м. (площадь спальных корпусов - 5178 кв.м., клуба- столовой - 1567,9 кв.м., приемно-административного - 630,5 кв.м.)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей (балансовая стоимость)
1	захват заложников, гибель лиц находящихся в здании в зимний период 10 чел./ в период оздоровительно-образовательных смен 70 чел	разрушение здания или части здания уничтожение здания огнем	7715019

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ОМВД России по Белебеевскому району, дежурный тел. 02, 112, 5-54-80, 89997411150, ОВО по Белебеевскому району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан, дежурный тел. 5-72-40, 5-92-53, 8965-925-1555.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

кнопка экстренного вызова наряда полиции

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

имеется пожарный голосовой оповещатель речевой радиоканальный Орфей- Р;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

водный резервуар 50 куб.-1 шт., 100 кубов-2 шт., ПГ-3 шт., ПК-3 шт.,

СОУЭ имеет резервное питание, радиоканал МЧС, имеется проводной

стационарный телефон.

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

не имеется;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

не имеется;

(наличие, марка, количество)

д) видеонаблюдение (телевизионные системы охраны)

имеется, DVR TANTOC, камер - 2 внутренних и 14 шт. наружных;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

наружное уличное освещение, 32 шт.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) -2 шт.;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

для прохода людей -39 выходов, для проезда-2 шт., с каждого корпуса по 4

выхода, столовая-клуб- 9 выходов, приемно-административного-4 выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется ;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

добровольная пожарная дружина 3 чел., 100 %

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Белебеевский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ,
г.Белебей, ул.Интернациональная, 59а, тел.4-21-00, belebeyogpn@mail.ru,

Заключение о соответствии объекта № 20/10 от 07.11.2016г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

ПК-3 шт.;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

Автоматическая пожарная сигнализация, тип - беспроводная «Стрелец», первичные средства пожаротушения расположены во всех коридорах на 1, 2, 3 этажах, огнетушители порошковые - 43 шт., ПК-3 шт., пожарный автомобиль ГАЗ, емкостью 3 тонны.
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

СОУЭ «Стрелец» РРОП-2, знаки пожарной безопасности, план эвакуации. количество эвакуационных выходов – 39 шт., самоспасатели – 10 шт.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

имеется, приказ от 11.12.2017 г. № 346/1

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования вышеуказанного объекта присвоена 3 категория. Лица, проводившие обследование объекта (территории), считают в целях укрепления антитеррористической защищенности необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Включить в годовой план работы учреждения проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов для проведения обучения по антитеррористической безопасности.

2. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии.

3. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия:

а) Назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) согласно Приказу от 09.01.2017 г. №1п.4. «О назначении ответственных лиц по пожарной и антитеррористической безопасности» организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, телефон дежурной части ОВД России по Белебеевскому району РБ.

б) Проведение тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) с периодичностью не реже 1 раза в год для объекта:

в) С целью обучения персонала объекта к действиям при чрезвычайных происшествиях, необходимо проведение учебных тренировок путем подачи сигнала «тревога» совместно с Росгвардией.

г) Рекомендации по организации пропускного режима и контролю за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленного на объекте (территории):

д) Для осуществления контроля пропускного режима необходима установка у главного входа на территорию система контроля управления доступом (СКУД);

е) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов (территорий)

- организовать и обеспечить пропускной и внутри объектовой режимы, контроль их функционирования;

- своевременно выявлять, предупреждать и пресекать действия лиц, направленных на совершение террористического акта;

- осуществлять периодическую проверку здания (строений, сооружений), критических элементов объекта (территории), систем подземных коммуникаций с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;

- производить сбор, обобщение и анализ выявленных фактов проникновения посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного размещения посторонними лицами перед зданием (строениями, сооружениями) или вблизи объекта (территории) вещей и транспортных средств

ж) заключать договора аренды помещений с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое использование арендуемых площадей с возможностью расторжения договоров аренды при их не целевом использовании;

з) разместить на объекте (территории) наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории);

4.В целях минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористического акта на объекте (территории):

- своевременно выявлять и немедленно доводить информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориальных органов безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

- обучать работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения;

- своевременно оповещать работников и посетителей объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации, обеспечения технических возможностей эвакуации;

- проводить занятия с работниками объекта (территории) по минимизации морально-психологических последствий террористического акта

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется


(наличие локальных зон безопасности)

не имеется

(другие сведения)


Составлен "11" декабря 2017 г.


Председатель комиссии:  Бадретдинов И.А.
(подпись, должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))


Заместитель председателя комиссии:  Никоноров А.Н.
(подпись, должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))


Члены комиссии:


 Валеев Р.А.
(подпись, должность представителя территориального органа безопасности России, (Ф.И.О.))

 Тимофеев И.И.
(подпись, должность представителя территориального органа Росгвардии, (Ф.И.О.))

 Михайлов С.А.
(подпись, должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, (Ф.И.О.))

 Николаев А.С.
(подпись, члены комиссии, (Ф.И.О.))

 Кадыров Н.Ш.
(подпись, члены комиссии, (Ф.И.О.))

Секретарь комиссии:  Джима Л.Г.
(подпись, должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))